



RICHTLIJNEN STADION 2024-2025



INHOUD



INHOUD

ALGEMENE BEPALINGEN.....	7
1. ALGEMENE BEPALINGEN.....	7
2. CERTIFICERING.....	7
3. BESCHIKBAARHEID STADION.....	7
STRUCTURELE CRITERIA.....	10
4. SPEELVELD.....	10
5. HULPZONE.....	19
6. DOELPALEN, DWARSBALKEN EN EXTRA DOELEN.....	22
7. GEVAREN EN OBSTRUCTIES.....	23
8. TEAMBANKJES EN VIERDE OFFICIAL BANK.....	24
9. WARMING-UPZONES.....	26
10. SPELERSTUNNEL.....	27
11. RECLAMEBORDEN RONDONOM HET SPEELVELD.....	28
12. SCHIJNWERPERS.....	28
13. KLOKKEN, SCOREBORD EN VIDEOSCHERMEN.....	32
14. CONTROLEKAMER.....	32
15. VLAGGENMASTEN.....	33
16. VIDEOSCHEIDSRECHTER (VAR).....	34
VOORZIENINGEN VOOR DE TEAMOFFICIALS- EN CONCACAF-DELEGATIE.....	38
17. KLEEDKAMERS TEAM.....	38
18. KLEEDKAMER SCHEIDSRECHTERS.....	39
19. KANTOORRUIMTE EN VERGADERZALEN.....	39
20. OPSLAGFACILITEITEN.....	40
21. ZITGEDEELTE CONCACAF-WEDSTRIJD-COMMISSARIS (MC) EN CONCACAF-SCHEIDSRECHTERBEOORDELAAR (RA).....	41
22. KLEEDRUIMTE JONGERENPROGRAMMA.....	41
VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA.....	43
23. MEDIA-INGANG, BEDIENDE EN PARKEREN.....	43

24.	MEDIA TRIBUNE/PERSBOX.....	43
25.	PERSCONFERENTIEZAAL.....	43
26.	MIXED ZONES.....	43
27.	WERKGEBIED FOTOGRAFEN.....	44
28.	INTERNETVERBINDINGEN.....	44
29.	CAMERAPOSITIES.....	44
30.	COMMENTAARPOSITIES (RADIOCABINES).....	45
31.	UITZENDSTUDIO'S.....	45
32.	TV-TERREIN.....	46
33.	BEKABELING.....	47
34.	STROOM EN VERLICHTING.....	47
35.	PARKEERTERREIN VOOR ONTVANGENDE OMROEPORGANISATIE.....	47
36.	TOEGANG EN PARKEREN VOOR DE MEDIA.....	48
	VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP EN MEDISCHE/DOPINGRUIMTE.....	50
37.	MEDISCH CENTRUM TOESCHOUWERS.....	50
38.	MEDISCHE RUIMTE VOOR SPELERS.....	51
39.	DOPINGCONTROLE.....	51
	VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS.....	54
40.	TRIBUNES.....	54
41.	ZITPLAATSEN.....	54
42.	VVIP- AND VIP-STOELLEN.....	55
43.	IN- EN UITGANGEN.....	56
44.	TOILETTEN EN SANITAIRE VOORZIENINGEN.....	57
45.	VOORZIENINGEN VOOR TOESCHOUWERS MET EEN HANDICAP.....	57
46.	OMROEPSYSTEEM.....	58
47.	VOEDSEL EN DRANK.....	58
48.	KRAAMPJES MET KOOPWAAR.....	58
49.	PARKEREN VOOR TOESCHOUWERS.....	58
50.	PARKEERTERREIN VOOR TEAMOFFICIAL- EN Concacaf-DELEGATIE.....	59
51.	PARKEREN VOOR NOODHULPDIENTEN EN GEHANDICAPTE TOESCHOUWERS.....	60
52.	TOESCHOUWERSCAPACITEIT.....	60

53.	NOODVERLICHTINGSSYSTEEM.....	60
54.	COMMERCIEEL DISPLAYGEBIED.....	60
	ANDERE ZAKEN.....	63
55.	WIJZIGINGEN.....	63
56.	NIET OPGENOMEN ZAKEN.....	63
57.	AFSLUITENDE BEPALINGEN.....	63

ALGEMENE BEPALINGEN



1. ALGEMENE BEPALINGEN

- 1.1. Deze richtlijnen bieden de minimumnormen voor een stadion om in aanmerking te komen voor het hosten van wedstrijden in Concacaf-competities.
- 1.2. De relevante wedstrijdreglementen, circulaires, instructies, richtlijnen, gastheerrechtenovereenkomst (HRA) en/of besluiten gemaakt door de Concacaf en zijn bestuur vereisen mogelijk extra criteria.
- 1.3. Deze richtlijnen hebben geen invloed op en vervangen niet de juridische verplichtingen voortvloeiend uit de nationale wetgeving die van toepassing is in de verschillende landen.



2. CERTIFICERING

- 2.1. Elk stadion moet zijn gecertificeerd met een veiligheidscertificaat van een bevoegde instantie in het betreffende land en dit moet aan Concacaf worden verstrekt. Het certificaat moet voldoen aan de eisen in de FIFA Safety and Security Regulations en/of de Concacaf Safety and Security Guidelines.
- 2.2. Het veiligheidscertificaat uitgegeven door het betreffende orgaan dient maximaal twee (2) jaar geldig te zijn, tenzij anderszins goedgekeurd door de Concacaf, en dient bovendien geldig te zijn op elke wedstrijddag van de Concacaf-competities.

3. BESCHIKBAARHEID STADION

- 3.1. De relevante Wedstrijdreglementen, Commerciële Reglementen, Media Reglementen, Host Responsibility Agreement (HRA) of Concacaf-instructies geven de tijdsperioden aan waarin een Stadion:
 - 3.1.1. Niet gebruikt mag worden voor andere wedstrijden en/of activiteiten;
 - 3.1.2. Aan Concacaf opgeleverd moet worden zonder enkele uitingen van reclame in de exclusieve zones, zonder zakelijke, burgerlijke, of teammarkeringen/-emblemen/logo's inclusief sponsormarkeringen van het stadion. Deze exclusieve gebieden omvatten, maar zijn niet beperkt tot het gebied samengesteld uit het speelveld en tot aan 20 meter (65 voet) vanuit alle hoeken, inclusief winkelkraampjes van het speelveld (zoals hieronder weergegeven), alle video- of berichtenborden en LED-borden in het stadion, kleedkamers, persconferentieruimte, perstribunes, mixed zone, fotoruimtes, andere perskamers of door Concacaf beheerde suites, fangebieden, en overige toegewezen gebieden voor de voltrekking van evenementen.


Concacaf beschouwt LED-markering niet als permanente markering.

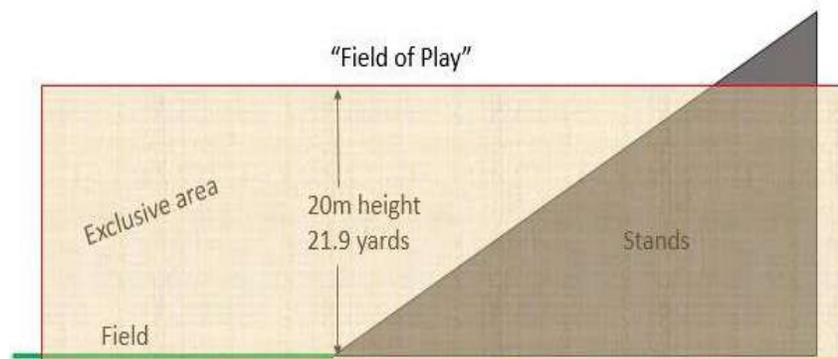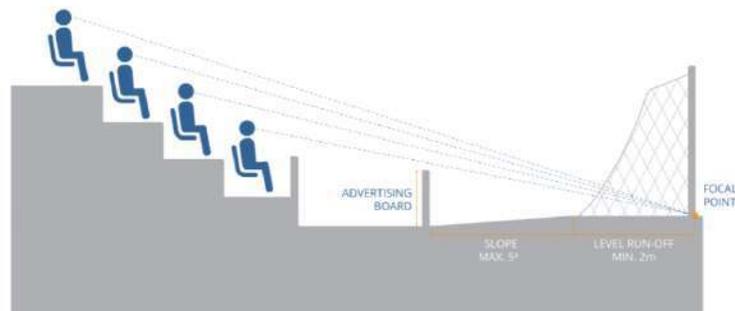

LOCATIE

- 3.2. In principe moet de locatie/het stadion zich bevinden op maximaal 150 km, wat hooguit een twee uur durende rit is vanaf het dichtstbijzijnde internationale operationele vliegveld (vliegveld met voldoende internationale vluchten vanuit verschillende locaties per week), tenzij er een uitzondering is gespecificeerd door Concacaf. Het internationale vliegveld moet mogelijkheden bieden voor landingen van chartervluchten als het bezoekende team ervoor kiest om zijn delegatie rechtstreeks naar dit vliegveld te charteren.
- 3.3. Stadions die niet voldoen aan de honderdvijftig (150) kilometer en/of de reistijd van minder dan honderdtwintig (120) minuten tussen het stadion en de dichtstbijzijnde internationale luchthaven kunnen overwogen worden als:
 - 3.3.1. De Participating Member Association (PMA) of Club kan binnen 48 uur meer dan één (1) wedstrijd in hetzelfde stadion spelen;
 - 3.3.2. Het stadion de enige beschikbare locatie is ten gevolge van overmacht, wat van tevoren schriftelijk goedgekeurd moet worden door Concacaf.

STRUCTURELE CRITERIA

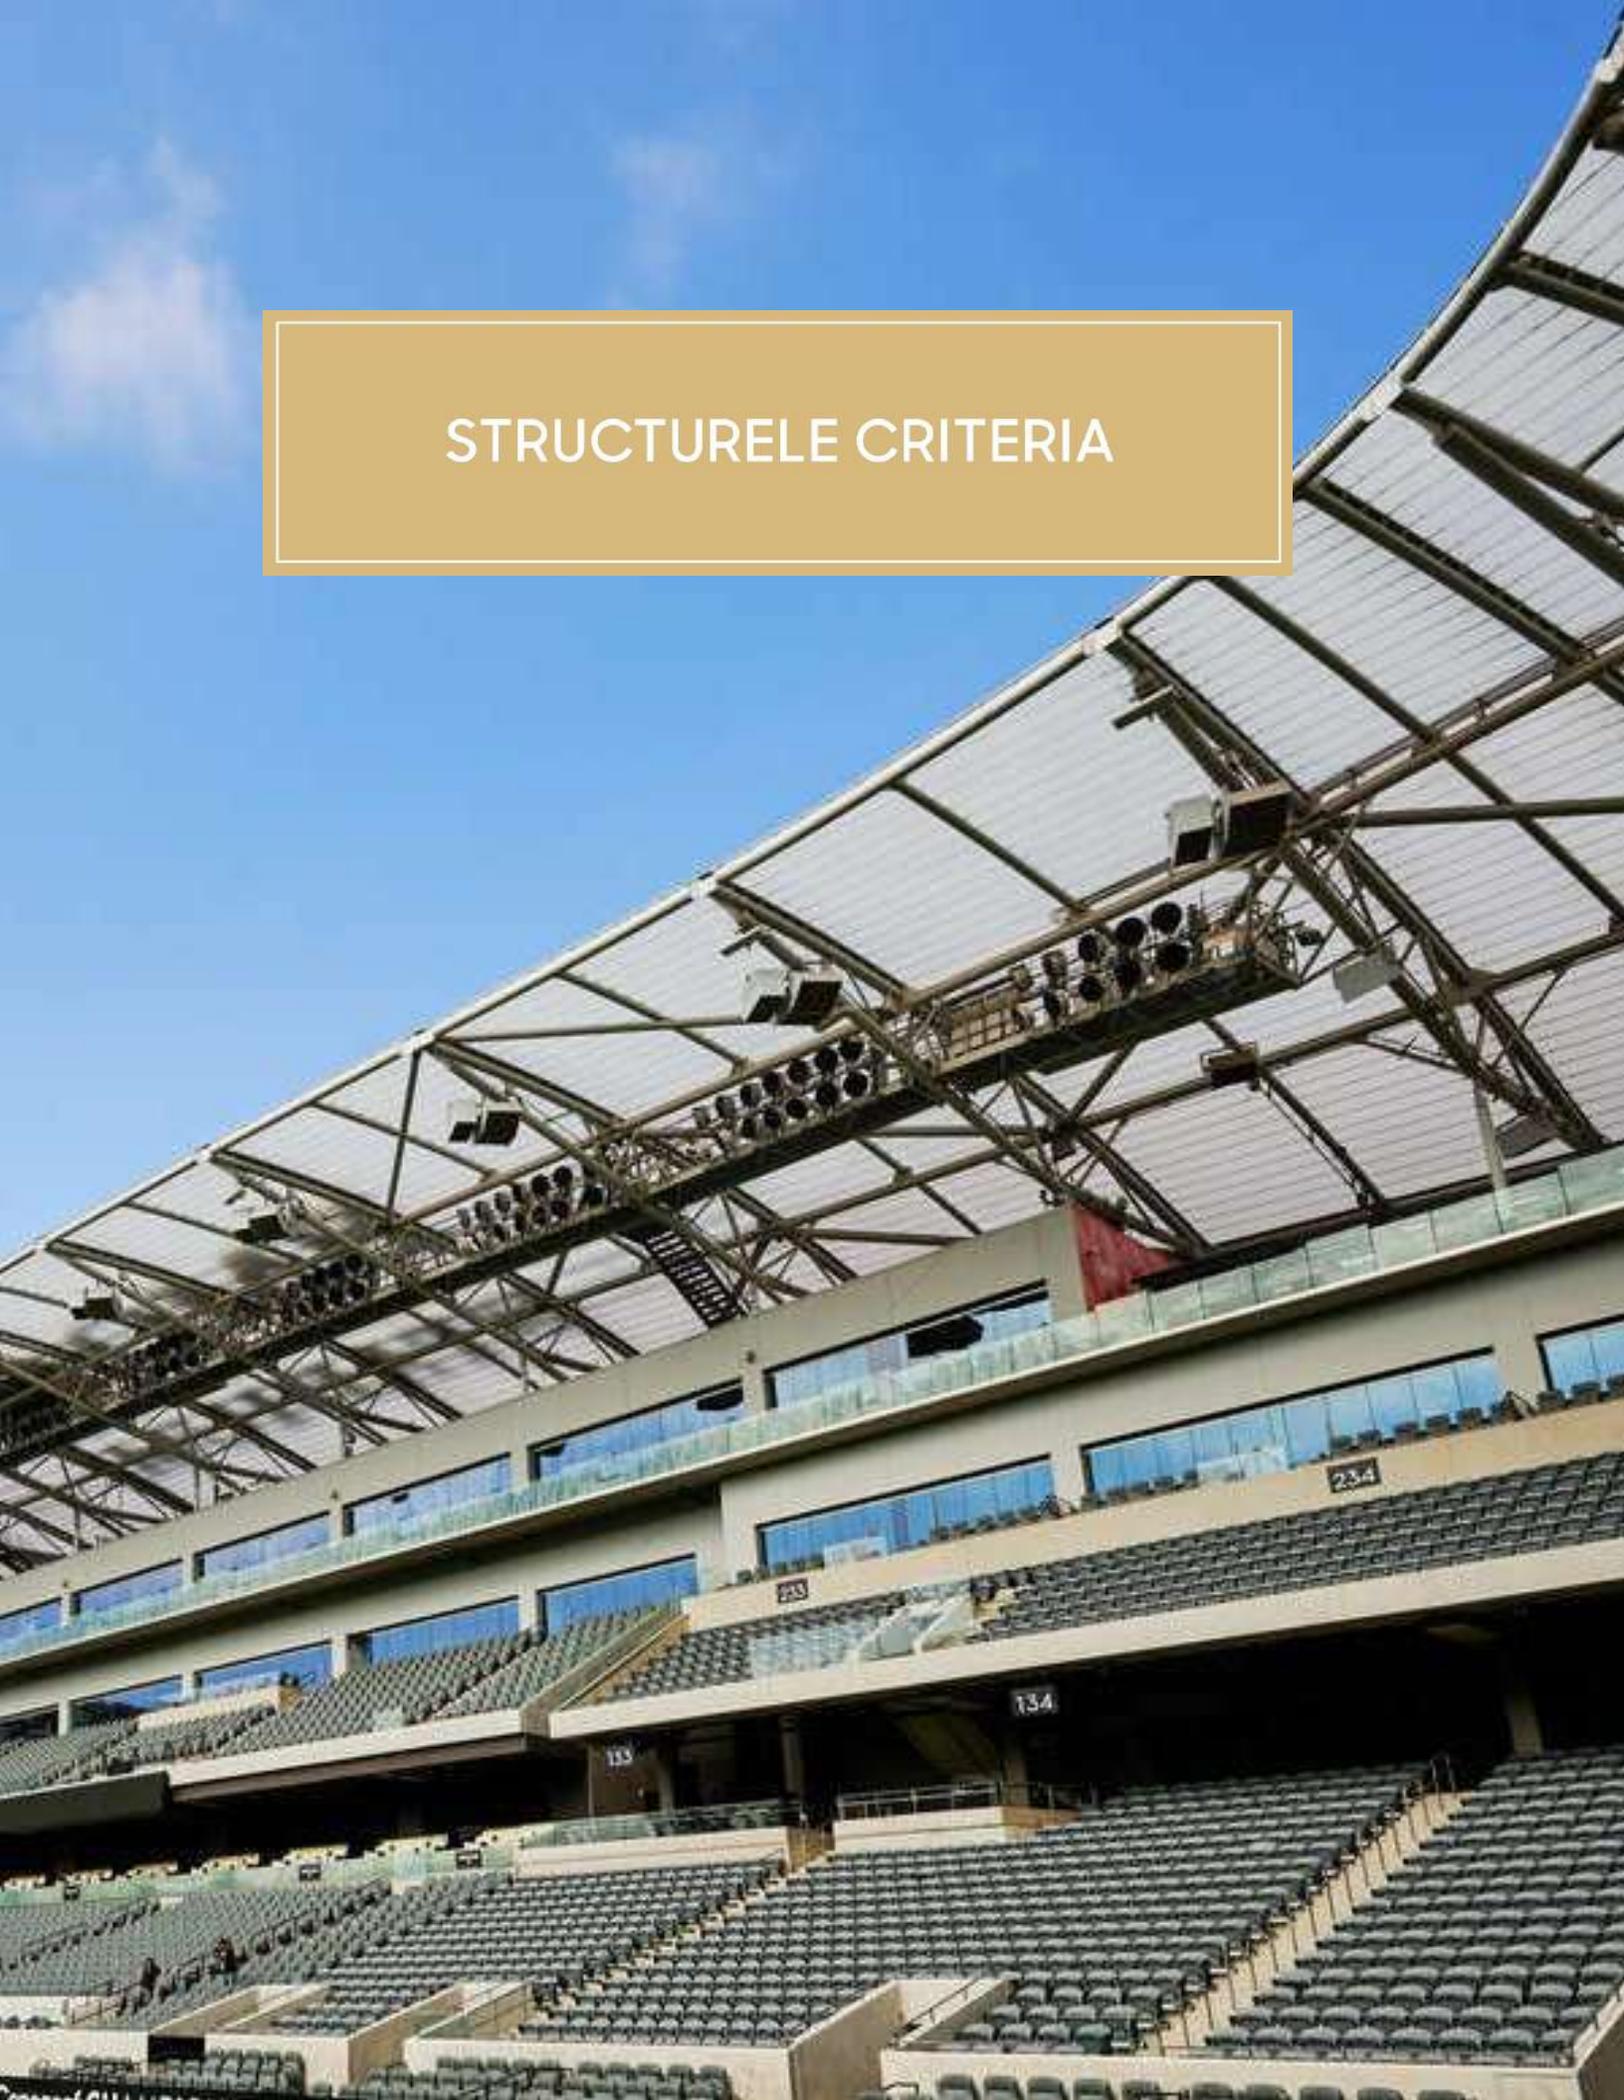

STRUCTURELE CRITERIA

4. SPEELVELD

4.1. Het speelveld is het brandpunt van spelers, officials, toeschouwers, televisiepubliek, uitzendingen, technici, fotografen en media. Er moeten fundamentele beslissingen worden genomen over het speelgebied, van het type veld dat moet worden geïnstalleerd tot de beste manier om ervoor te zorgen dat spelers kunnen presteren zonder de toeschouwers te storen. Alle wedstrijden moeten op een van de volgende manieren worden gespeeld:

4.1.1. Natuurlijke speelondergrond;

4.1.1.1. Alle locaties met een natuurlijk speeloppervlak moeten de FIFA-richtlijnen voor natuurgras volgen voor best practices en optimale speelomstandigheden.

4.1.2. Kunstmatige speelondergrond in overeenstemming met het kwaliteitsprogramma van de FIFA voor kunstgrasvelden:



4.1.2.1. **FIFA Quality:** Door een streng beleid van duurzaamheid, weerstand, veiligheid en prestatietests te combineren, voldoen velden met het FIFA QUALITY-keurmerk aan de specifieke eisen voor recreatief, gemeenschaps- en gemeentelijk voetbal, met standaard 40-60 speeluren per week. (3 jaar validatie van certificaten).

4.1.2.2. **FIFA Quality Pro:** Velden met het FIFA QUALITY PRO-keurmerk zijn specifiek getest om de hoge prestatie- en veiligheidseisen voor professioneel voetbal na te bootsen voor standaard gebruik tot 20 speeluren per week. Er zijn strengere eisen aan internationale wedstrijd velden. (1-jarige validatie van certificaten).

4.2. Een speelveld bestaande uit kunstgras moet:

4.2.1. Een van de twee FIFA-licenties toegewezen krijgen:

4.2.1.1. De geleverde voetbaluitrusting moet voldoen aan de toepasselijke

veiligheidsvoorschriften van dat specifieke land en moet voldoen aan de spelregels en het FIFA-handboek met vereisten voor kunstgrasvelden.

4.2.1.2. Bij het uitvoeren van een aanbesteding voor een kunstgrasveldinstallatie, kunnen de ontwerpeisen worden vereenvoudigd door een FIFA QUALITY- of een FIFA QUALITY PRO-installatie aan te vragen. Dit heeft betrekking op de prestaties van de uiteindelijke installatie en elimineert onnodig complexe specificaties.

4.2.1.3. Controleer de warmteontwikkeling van het geselecteerde oppervlak bij het installeren van een kunstgrasveld in een regio met een droog, heet klimaat. Elk product met een FIFA-laboratoriumtest moet een hittetest ondergaan en wordt gecategoriseerd.

4.2.2. Een groen oppervlak hebben met witte lijnen.

4.2.3. **Goed onderhoud is fundamenteel:** Er werd lang beweerd dat kunstmatige oppervlakken onderhoudsvrij zijn. Dit is niet alleen een mythe, maar een gevaarlijk concept om te omarmen. De noodzaak om een kunstgrasveld te onderhouden is van fundamenteel belang vanwege:

4.2.3.1. **ESTHETIEK:** Een goed veld is aantrekkelijk om elke sport op te beoefenen en moedigt deelnemers aan om het op de juiste manier te gebruiken. Een slordig veld is niet aantrekkelijk om op te spelen, zal deelnemers ervan weerhouden om de faciliteit op de lange termijn te gebruiken, en kan vandalisme aantrekken.

4.2.3.2. **VEILIGHEID:** Een verwaarloosd veld kan ook gevaarlijk zijn en brengt verschillende gevaren met zich mee voor spelers, coaches, scheidsrechters en andere deelnemers. Dit kan op zijn beurt leiden tot verwondingen en verder afbreuk doen aan de aantrekkingskracht van de faciliteit.

4.2.3.3. **SPEELPRESTATIES:** Een gebrek aan onderhoud leidt tot ongemak, frustratie en mogelijk letsel voor spelers, coaches en scheidsrechters vanwege:

- Snellere/langzamere beweging van de bal;
- Ongelijkmatig rollen van de bal;
- Variabel stuiteren van de bal;
- Het moeten rennen op een hard oppervlak;
- Slechte grip op het oppervlak.

4.2.3.4. **LEVENSDUUR:** De levensduur van het voetbalveld wordt door een

gebrek aan onderhoud aanzienlijk verkort, waardoor de investering daarin wordt ondermijnd.

- 4.2.3.5. **ONDERHOUDSUITRUSTING:** Er zijn verschillende soorten borstels op de markt met verschillende maten van effectiviteit. De meest gebruikte zijn sleepborstels, die normaal gesproken aan de achterzijde van trekkers worden bevestigd, hetzij hydraulisch of met een eenvoudige bevestiging. Correct onderhoud heeft een grote invloed op het investeringsrendement van uw veld.
- 4.2.3.6. **HET OPPERVLAK BORSTELLEN:** Het oppervlak moet regelmatig worden geborsteld en in overeenstemming met de aanbevelingen van de grasfabrikant. De borstelfrequentie is gerelateerd aan de intensiteit van het gebruik, hoe vaker het wordt gebruikt, hoe vaker u het moet borstelen. Over het algemeen wordt het aanbevolen om om de 40 speeluren te borstelen, rekening houdend met het feit dat er 22 spelers op het veld staan. Als er meer spelers op het veld staan, moet u de speeluren dienovereenkomstig vermenigvuldigen.
- 4.2.3.7. **HET INVULNIVEAU BEHOUDEN:** De penaltystip en hoeken zijn vatbaar voor verstoring van de vulling. Het grondpersoneel moet hiervan op de hoogte zijn en bereid zijn om bij te vullen op een meer regelmatige basis dan noodzakelijk is voor routinematig borstelen. Bij intensief gebruik kan het noodzakelijk zijn om deze gebieden elke dag bij te vullen. Wanneer materiaal zich begint op te hopen aan de randen van het veld, moet het vuil ervan worden verwijderd en moet het opgehoopte materiaal worden gereinigd en terug in het hoofdveld worden geborsteld. Als de vulling tekenen van samenklontering vertoont, breek de klonten dan op in hun afzonderlijke componenten. Het wordt aangeraden om het veld, waar mogelijk, niet in de buurt van lommerrijke bomen te plaatsen.
- 4.2.3.8. **HOUD DE OPPERVLAKE SCHOON:** Waar en wanneer er ook verontreinigingen aanwezig zijn, verwijder deze zo snel mogelijk. Er mag geen eten of drinken op het veld worden toegestaan. Net zo problematisch is kauwgom, hoewel dit eenvoudig kan worden verholpen door de ergerlijke kauwgom te bevriezen, waardoor het vervolgens uit het veld kan worden gebroken wanneer het hard is geworden. Roken is ten strengste verboden. Organisch materiaal, zoals bladeren, dennennaalden en gras op het veld, kan een nadelige invloed hebben op het granulaat als het niet wordt verwijderd. Het mogelijke resultaat van dit mengsel is dat het veld harder wordt, er een slechtere afvoer zal zijn, en dit alles zal resulteren in de groei van algen, mos of onkruid. Het probleem met

organisch materiaal kan het hele jaar door voorkomen. In de meest kwetsbare periodes moet het veld dagelijks worden schoongemaakt.

4.2.3.9. **BELEID VOOR HET BESPROEIEN VAN HET VELD:** Het veld zal grondig worden besproeid 6 en 3 uur voor de aftrap. Indien nodig en goedgekeurd door de Plaatscoördinator van de Concacaf, kan het ook licht worden besproeid 1 uur voor de aftrap, in de periode tussen het einde van de opwarming van de spelers en het begin van het voorwedstrijdprotocol, en opnieuw tijdens de rust. Het voorwedstrijd besproeien wordt bepaald door de Plaatscoördinator in overleg met de terreinbeheerder en het respectieve locatiemanagementpersoneel ter plaatse. Dit moet op een wedstrijd-voor-wedstrijdbasis worden uitgevoerd. Het voorwedstrijd besproeien brengt een lichte film van water aan op het veld. Het is zeer belangrijk dat dit water niet te veel wordt aangebracht. Dit proces maakt het mogelijk dat de bal backspin krijgt en over het oppervlak glijdt, waardoor het veld sneller speelt. Bij het besproeien voor de wedstrijd moet de terreinbeheerder ervoor zorgen dat cameramensen en adverteerders op de hoogte zijn van het besproeiingsschema en dat het irrigatiesysteem/sproeiers indien nodig afzonderlijk wordt bediend door het personeel. Dit moet worden gedaan om een lichte film van water toe te passen

4.3. Het speelveld voor alle wedstrijden op het hoogste professionele niveau en daar waar de grote internationale en thuiswedstrijden worden gespeeld, dienen afmetingen te hebben van honderdvijf (105) meter lang bij achtenzestig (68) meter breed. Echter, andere afmetingen kunnen gebruikt worden in overeenstemming met de spelregels:

4.3.1. Lengte: Minimum 100 m (110 yds) – Maximum 110 m (120 yds)

4.3.2. Breedte: Minimum 64 m (70 yds) – Maximum 75 m (80 yds)



4.4. De stadions dienen uitgerust te zijn met de volgende voorzieningen om te garanderen dat het speelveld altijd in wedstrijdconditie is:

4.4.1. Uitrusting (bijv. bezems) om het oppervlak van het veld droog te maken bij zware regenval.

4.4.2. Uitrusting (bijv. blaasmachines en schoppen) om het speelveld leeg te maken bij sneeuw.

4.4.3. Voldoende personeel om in te springen bij ongunstige weersomstandigheden.

4.5. Maaipatroon voor Concacaf-wedstrijden

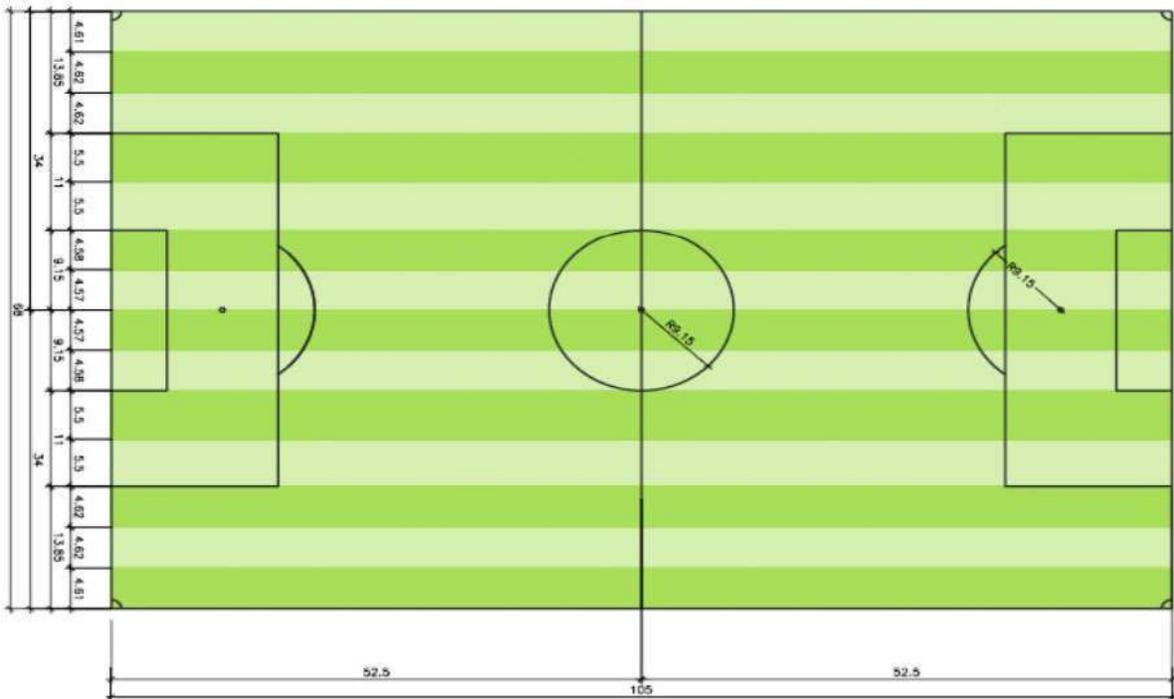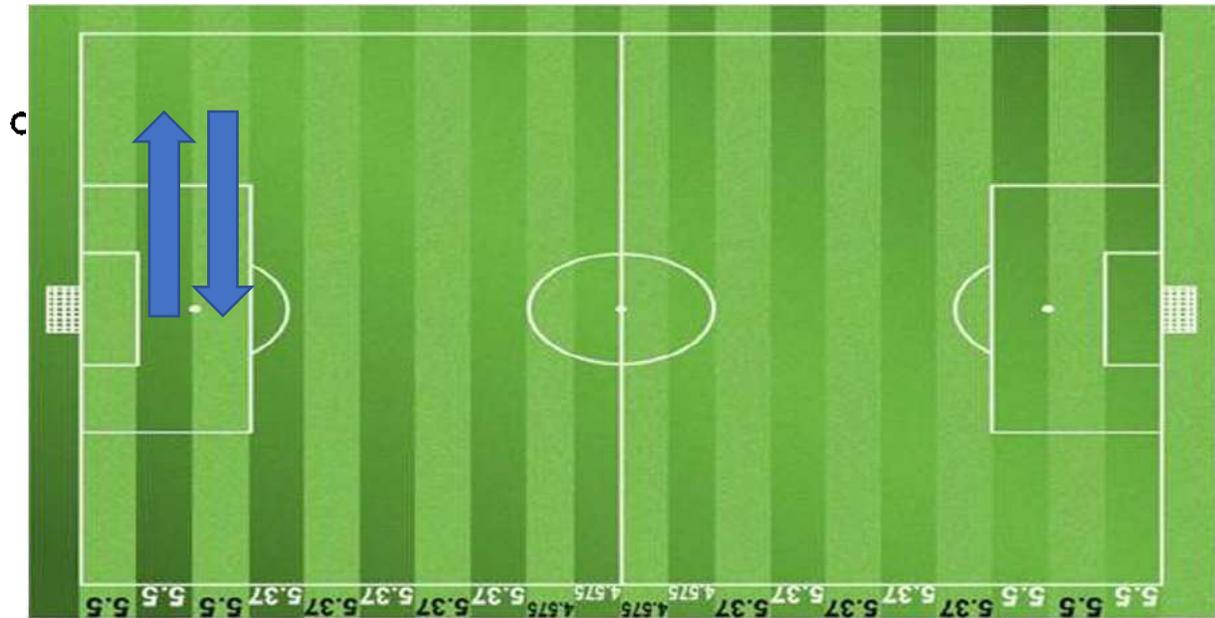Concacaf maaipatroon - wedstrijd dag richting, wedstrijd dag -1 en wedstrijd dag -2




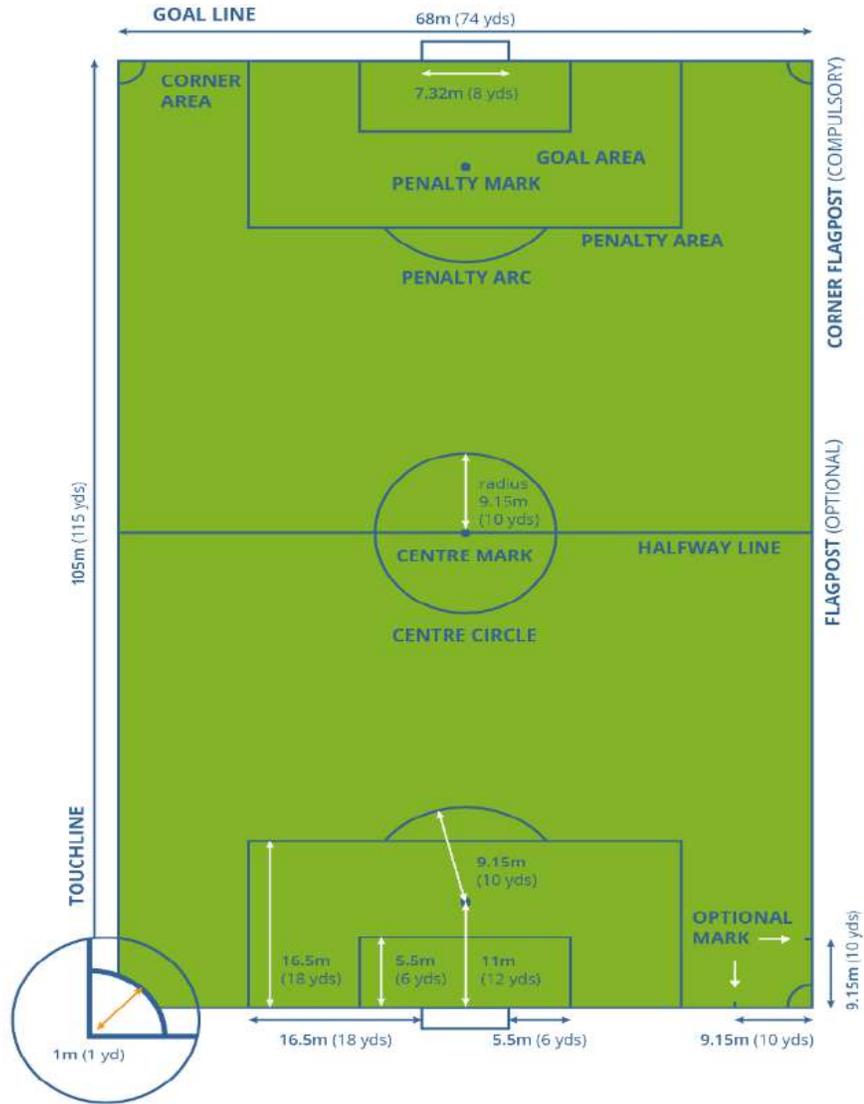
Hieronder enkele voorbeelden van hoe het maaipatroon er op Matchday uit moet zien:







4.6. Markering van het speelveld

- Veldlengte = 105 m, afstand tussen de buitenkant van beide doellijnen
- Veldbreedte = 68 m, afstand tussen buitenkant beide zijlijnen
- Middellijn = 52,5 m, afstand van midden van middellijn tot buitenkant van de doellijn



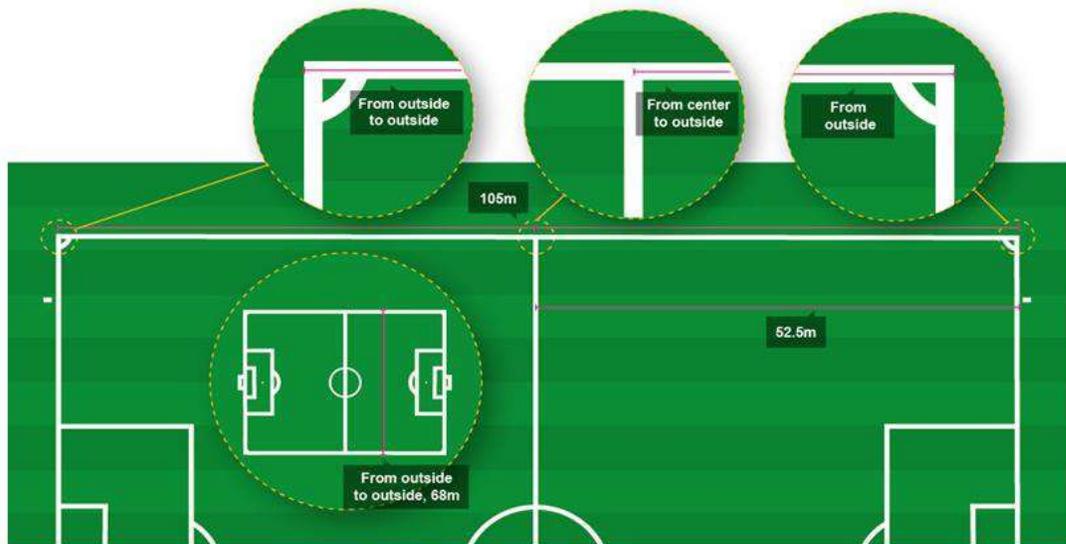


- Middenmarkering = 34 m, van buitenkant zijlijn tot de middenmarkering
- Middelcirkel straal = 9,15 m (10 yds), van de buitenkant lijn tot de middenmarkering
- Diameter middenmarkering = 24 cm


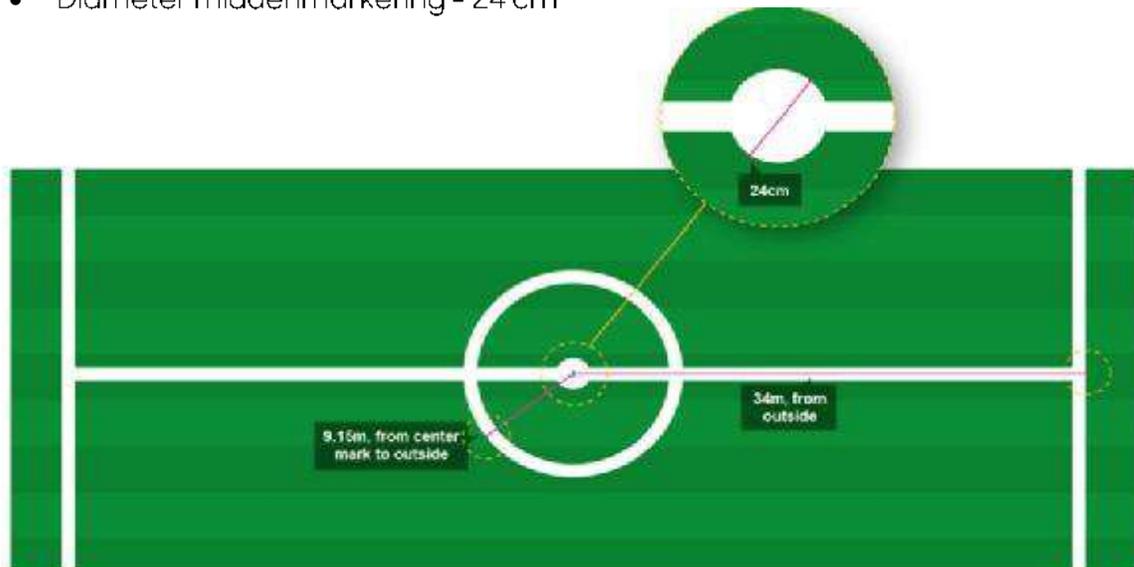


- Doelgebied = 5,5 m (6 yds), van binnenkant van elk doel tot buitenkant van elke lijn, en 5,5 m van buitenkant van de doellijn tot buitenkant van de lijn van het doelgebied
- Strafschopgebied = 16,5 m (18 yds), van binnenkant van elk doel tot buitenkant van elke lijn, en 16,5 m van buitenkant van de doellijn tot buitenkant van de lijn van het strafschoopgebied

- Penaltystip = 11 m (12 yds) van de doellijn en 20 cm in diameter

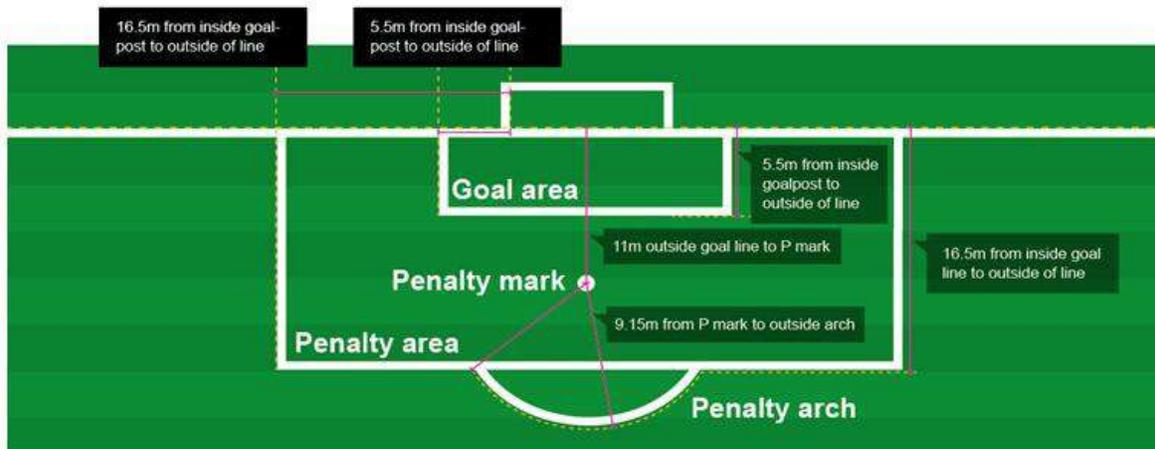

- Markeringen kunnen buiten het veld worden gemaakt (optioneel) = 9,15 m (10 yds) van buitenkant van de kwartcirkel. De markeringen moeten 12 cm lang en gescheiden (12 cm) van de doellijn zijn
- Binnen het speelveld wordt een kwartcirkel getekend met een straal van 1 m (1 yd) vanaf elke hoekvlagpaal
- Op elke hoek moet een vlaggenmast, niet minder dan 1,5 m (5 ft) hoog, met een niet-puntige bovenkant en een vlag worden geplaatst

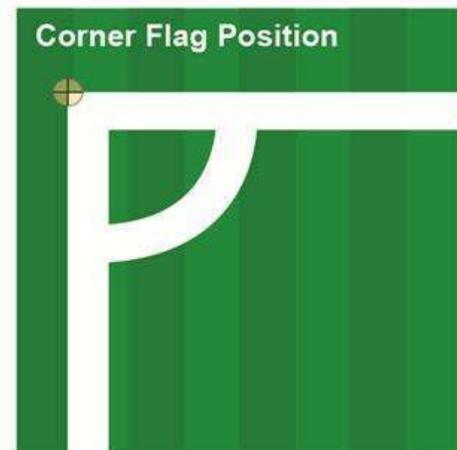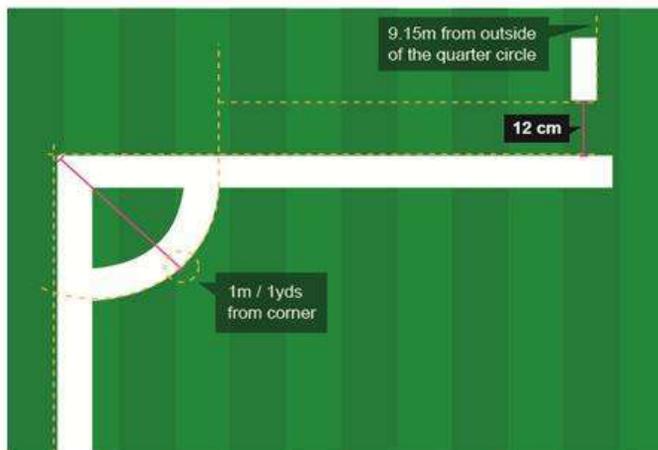

5. HULPZONE

- 5.1. Extra vlakke gebieden zijn vereist naast het speelveld om te worden gebruikt als opwarmgebied voor vervangers, bij voorkeur achter de reclameborden achter de doelen of langs de zijlijn naast elke teambank.

- 5.2. Dit gebied moet ook zorgen voor de circulatie van assistent-scheidsrechters, balretrievers, medisch personeel, beveiligingspersoneel (volgens de vereisten van de lokale autoriteiten) en de media. Het wordt aanbevolen dat dit gebied minimaal acht en een halve (8,5) meter aan de zijkanten en tien (10) meter aan elk van de uiteinden is. Dit resulteert in een totale speelveld- en hulpgebiedafmetingen van honderdvijfentwintig (125) meter lang en vijfentachtig (85) meter breed.
- 5.3. Idealiter breidt het veldoppervlak zich uit tot de reclameborden in de hulpzone, die vaak drie (3) meter achter de zijlijnen en vijf (5) meter achter doellijnen staan. De zones waarop de borden staan dienen vlak te zijn en stevig genoeg om het gewicht waaraan ze worden blootgesteld te dragen. De rest van de hulpzone kan van hetzelfde materiaal gemaakt zijn als het speelveld of het kan betonnen oppervlaktemateriaal zijn wat het verplaatsen van dienst- en beveiligingsvoertuigen en ambulances eenvoudiger maakt. Het gedeelte van de hulpzone dat wordt gebruikt als warming-upgebied dient van hetzelfde oppervlak gemaakt te zijn als het speelveld, echter met grasvelden, kunstgras van de hoogste kwaliteit die beschikbaar is.



6. DOELPALEN, DWARSBALKEN EN EXTRA DOELEN

6.1. Doelpalen en dwarsbalken dienen te voldoen aan de spelregels:

- 6.1.1. De afstand tussen de binnenkant van de palen moet 7,32 meter zijn;
- 6.1.2. afstand van de laagste rand van de dwarsbalk tot de grond dient 2,44 meter te zijn;
- 6.1.3. doelpalen en dwarsbalken dienen wit te zijn en mogen geen markeringen bevatten, terwijl de subpaal die het net ondersteunt (indien beschikbaar) een donkere kleur moet hebben;
- 6.1.4. doelpalen en dwarsbalken dienen gemaakt te zijn van goedgekeurd materiaal. ze moeten vierkant, rechthoekig, rond of ovaal zijn van vorm. Concacaf raadt aan dat een stadion is uitgerust met een Professional Box Goal of iets dergelijks:

Professional Box Goal



Alternatieve Optie:



6.1.5. doelpalen en dwarsbalken mogen geen gevaar voor de spelers vormen;

6.1.6. er zijn geen merkmarkeringen toegestaan bij de doelpalen of netten, en alle palen en netten moeten wit zijn.

Goalposts is square (viewed from above)



Goalposts is elliptical (viewed from above)



Goalposts is elliptical (viewed from above)



Goalposts is rectangular (viewed from above)



7. GEVAREN EN OBSTRUCTIES


7.1. Het speelveld en de hulpzone mogen geen obstakels of obstructies bevatten (bijv. uiteinden van sproeiers, veldmarkeringsmateriaal, etc.) die een gevaar kunnen

vormen voor spelers of anderen die zich in dit gebied moeten bevinden. Als er afvoersystemen of kanalen rondom het speelveld zijn, moeten deze volledig worden afgedekt.

- 7.2. Er dient speciaal gelet te worden op de vier hoeken van het speelveld, om te garanderen dat spelers genoeg ruimte hebben om hoekschoppen te nemen zonder dat hun aanloop beperkt wordt.


8. TEAMBANKJES EN VIERDE OFFICIAL BANK

- 8.1. Stadions moeten zijn uitgerust met twee (2) overdekte bankjes op speelveld-niveau voor beide teams, elk met zitruimte voor minimaal drieëntwintig (23) personen.
- 8.2. Ze dienen zich aan beide kanten van de middenstreep te bevinden (6 tot 8 meter van de lijn), parallel aan de zijlijn, erbuiten en op een afstand van minimaal vijf (5) meter van het speelveld. De banken dienen zich op gelijke afstand van de zijlijnen en de middenstreep te bevinden.
- 8.3. Stadions dienen uitgerust te zijn met één (1) overdekte bank op speelveld-niveau voor de vierde scheidsrechter met zitruimte en tafel(s) voor minstens drie (3) personen.
- 8.4. Deze bankjes dienen door transparant 'Plexiglas-type Shell' beschermd te zijn tegen slechte weersomstandigheden of voorwerpen die gegooid worden door toeschouwers, tenzij schriftelijk anders is gespecificeerd door Concacaf. Als de bank niet van een soort plexiglas materiaal is, moet deze op een plaats worden geplaatst die het zicht van de VIP's/toeschouwers niet belemmert.
- 8.5. De rand van de bank mag de zijlijn van het beeld van de hoofdcamera niet blokkeren.

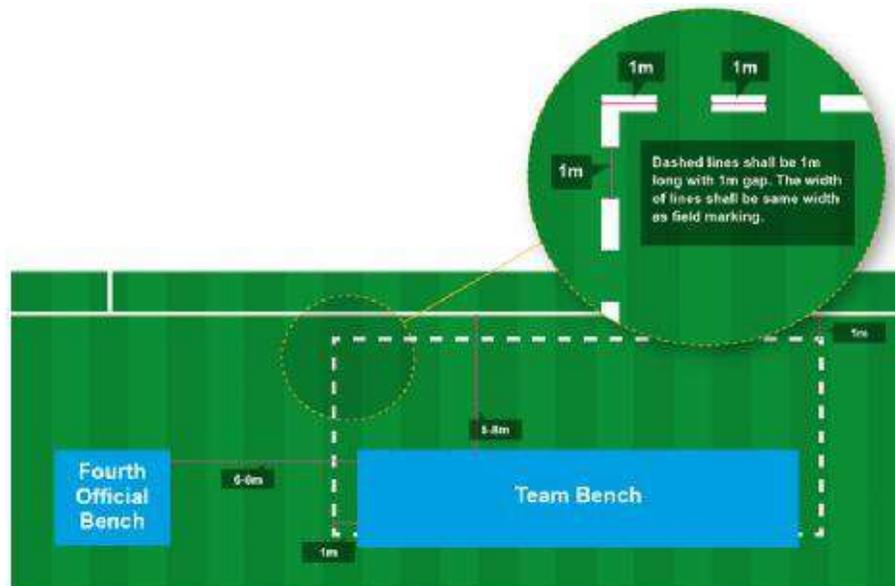


De technische ruimte mag zich slechts uitstrekken tot een afstand van 1 meter (1 yard) vanaf de zijlijn en 1 meter (1 yard) aan weerszijden van de laatste stoel van de aangewezen zithoek van de bank.

8.5.1. De afbeelding hieronder geeft het ideale diagram weer van de technische ruimte en zijn omgeving wanneer Camera 3 voor de 4e officiële bank en de Referee Review Area (RRA) is geplaatst. Dit diagram heeft de voorkeur en moet op alle locaties worden gebruikt (als de ruimte dit toelaat):

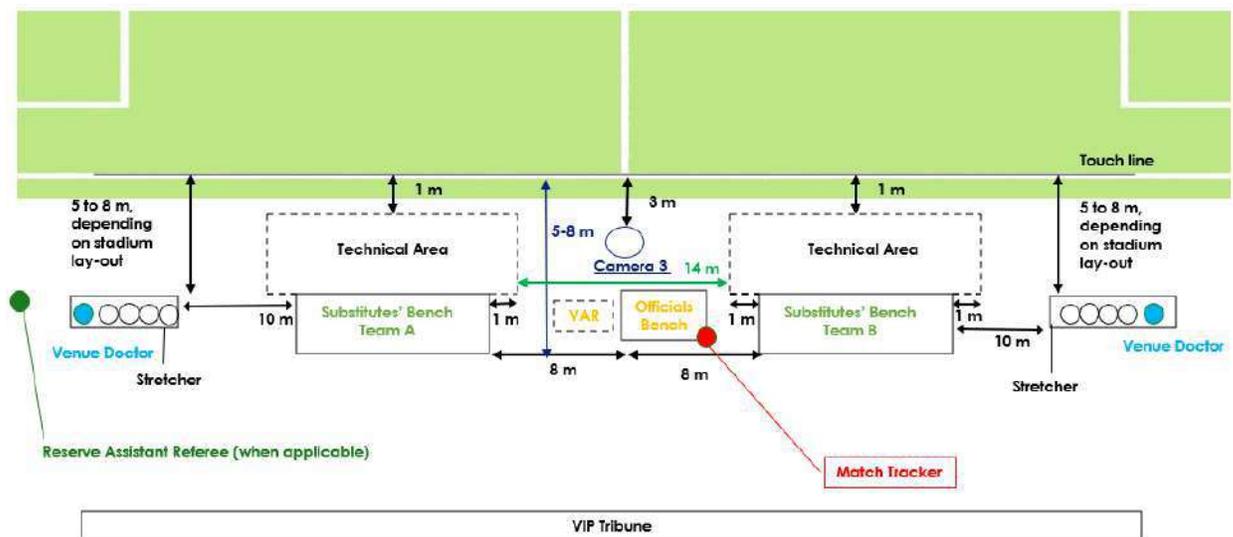

8.5.2. De afbeelding hieronder geeft het ideale diagram weer van de technische ruimte en zijn omgeving wanneer Camera 3 naast de 4e officiële bank is geplaatst en de Referee Review Area (RRA) achter beide is geplaatst. Dit diagram is de secundaire optie en mag alleen worden gebruikt op locaties waar de in het bovenstaande gedeelte beschreven optie niet kan worden ingesteld vanwege ruimtebeperkingen:

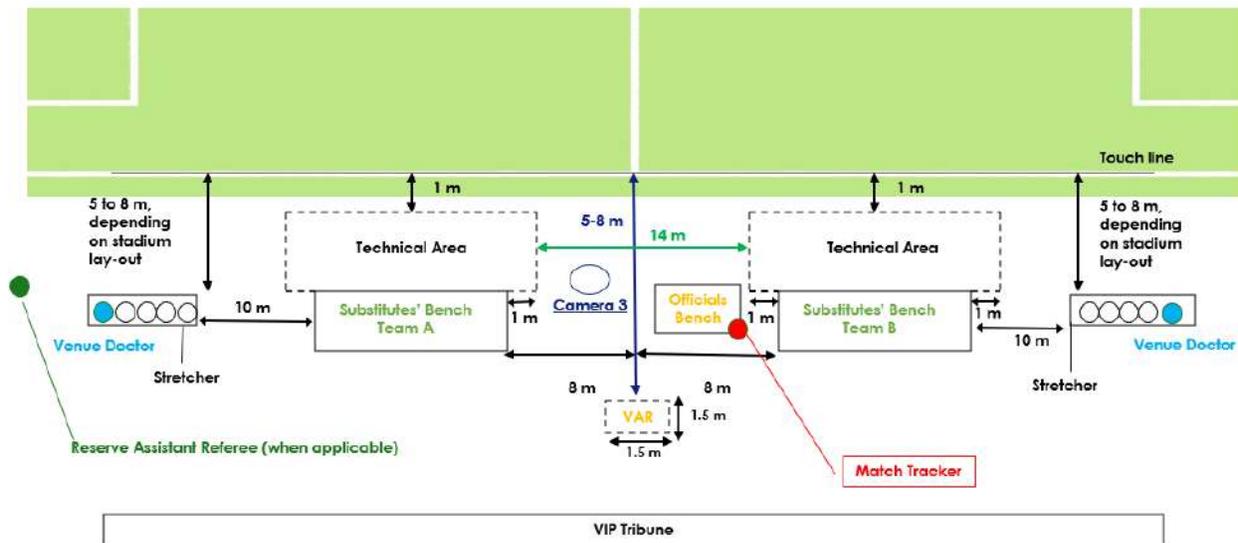

9. WARMING-UPZONES

9.1. Het opwarmgebied voor spelers op de bank tijdens wedstrijden moet een hulpgebied zijn achter elke doellijn of een van de zijlijnen die zich het dichtst bij de bank van elk team bevinden, met hetzelfde oppervlak als het speelveld.

9.1.1. Als de opwarmruimte zich aan de zijlijn bevindt, moet deze voldoende ruimte bieden zodat spelers de assistent-scheidsrechter niet kunnen hinderen. Het opwarmgebied moet zich aan de buitenkant van de bank van elk team bevinden in de richting van de hoekvlag die zich het dichtst bij hun bank bevindt.

9.1.2. Als het opwarmingsgebied op de doellijn ligt, moet het voldoende ruimte bieden zodat spelers niet interfereren met de doelverdedigers of de media. Het opwarmingsgebied moet maximaal 3 m x 15 m zijn, het moet achter de reclameborden langs de doellijn liggen en mag niet voorbij de 6-yard box uitsteken.

9.1.3. Deze opwarmgebieden kunnen worden gemarkeerd met een donkergroene kleur. Als dit gebied is gemarkeerd, moet het worden gedaan met hetzelfde patroon als het eerder getoonde technische gebied – één (1) meter – 1yd – streepjes gescheiden door één (1) meter – 1yd – spaties.



- 9.2. Indoor warming-upzones dienen dichtbij de kleedkamers te zijn. Ze zijn belangrijk als er twee wedstrijden plaatsvinden, zodat de teams voor de tweede wedstrijd genoeg tijd hebben om zich voldoende op te warmen. De zones dienen geventileerd te worden met frisse lucht, airconditioning te bevatten en helder verlicht te zijn met lampen die beschermd zijn tegen schade door voetballen. Opwarmruimtes binnenshuis moeten een geschikte vloerbedekking hebben (bijv. Opgevuld, antislipmateriaal / grasmat / vloerbedekking).

10. SPELERSTUNNEL

- 10.1. Als het stadion over een spelerstunnel beschikt, dient deze vier (4) meter breed en minimaal twee en een halve (2,5) meter hoog te zijn.
- 10.2. De plek waar de deelnemende spelers en de wedstrijdscheidsrechters de spelerszone binnenkomen dient beschermd te zijn door een brandbestendige telescopische tunnel en dient over te lopen in het speelgebied, zodat het risico op letsel door toeschouwers gegooid voorwerpen voor de spelers voorkomen wordt.
- 10.3. Een dergelijke telescopische tunnel moet kunnen worden verlengd of snel gesloten, zodat hij eventueel gebruikt kan worden tijdens de wedstrijd als een speler het veld opkomt of verlaat, zonder dat dit het zicht hindert.
- 10.4. Het oppervlak van de gangen dient gemaakt te zijn van, of bedekt te zijn met, antislipmateriaal. Er dient geen publieke interventie mogelijk te zijn met deze gangen. Idealiter dient er, dichtbij de plek waar de kleedkamergang of de tunnel zich opent naar het speelgebied, een kleine sanitaire ruimte te zijn, bestaand uit een toilet en wastafel voor degenen die zich in het speelveld bevinden.

11. RECLAMEBORDEN RONDOM HET SPEELVELD

11.1. Reclameborden dienen te voldoen aan de lokale reglementen voor noodtoegang. Waar nodig dient te worden voorzien in inklapbare borden of hekken. De minimale afstanden tussen de grenslijnen van het speelveld en de reclameborden dienen drie (3) meter te liggen van de zijlijnen en vijf (5) meter van de doellijnen met mogelijk een bocht bij de hoeken met een minimale waarde van drie (3) m tot de hoekvlag.

11.1.1. Er moet extra ruimte achter de reclameborden beschikbaar zijn voor fotografen, omroepcamera's, ballenkinderen, beveiligingspersoneel, potentiële teamwarm-ups, enz.

11.2. Borden mogen in geen enkel geval:

11.2.1. geplaatst zijn op plekken waar ze een gevaar kunnen vormen voor spelers, scheidsrechters en anderen. Daarnaast mag de afstand tussen de veldborden en het speelveld maar liefst drie (3) meter bedragen;

11.2.2. geplaatst zijn op een manier, een vorm hebben of materiaal bevatten die spelers in gevaar kan brengen. Draaibare borden of LED-borden een spanningsniveau te hebben dat geen schade kan berokkenen aan de wedstrijddeelnemers;

11.2.3. geplaatst zijn op een manier die toeschouwers kan hinderen bij een evacuatie op het speelveld;

11.2.4. geplaatst zijn op een manier die het zicht van personeel in de technische zone hindert.

11.3. De LED-borden dienen bediend te worden op een manier die de spelers, scheidsrechters, toeschouwers en televisietoeschouwers niet afleidt. En alle scherpe randen en hoeken die potentieel een gevaar vormen voor spelers en scheidsrechters dienen bedekt te zijn met zacht materiaal.

12. SCHIJNWERPERS

12.1. Een stadion dat zal worden gebruikt voor avondwedstrijden moet worden uitgerust met een schijnwerpersysteem dat voldoet aan de minimumvereiste van 1000 verticale EV LUX. Bovendien moet de uniformiteitsgradiënt van licht op het speelveld 1,4:1 zijn.

12.2. Terminologie:

- 12.2.1. Verlichtingssterkte hoofdcamera (EV): De meting van verticale verlichtingssterkte richting de positie van de hoofdcamera. Berekeningen worden gebaseerd op een lichtmeterrichting loodrecht op de zijlijn in een hoek van 60 graden 1 meter boven het speelloppervlak.
- 12.2.2. Verlichtingssterkte eindcamera (Ev): De meting van verticale verlichtingssterkte richting de positie van de eindcamera. Berekeningen worden gebaseerd op lichtmeterrichting loodrecht op de eindlijn in een hoek van 60 graden 1 meter boven het speelloppervlak.
- 12.2.3. Gemiddelde verlichtingssterkte (Eh-gem. of Ev-gem.): Het rekenkundige gemiddelde van horizontale en verticale verlichtingssterkte van een set meetpunten in een specifiek gebied.
- 12.2.4. Maximale verlichtingssterkte (Eh-max of Ev-max): De hoogst gemeten horizontale of verticale meting bij een set meetpunten.
- 12.2.5. Minimale verlichtingssterkte (Eh-min of Ev-min): De laagst gemeten horizontale of verticale meting bij een set meetpunten.
- 12.2.6. Maximum tot minimum (Eh of Ev): De verhouding van de maximum- en minimummeting.
- 12.2.7. Gemiddelde tot minimum (Eh-gem. of Ev-gem.): De verhouding van de gemiddelde horizontale en verticale meetwaarde tot de kleinste horizontale of verticale gemeten waarde.
- 12.2.8. Uniformity Gradient (UG): Een maat voor de mate van verandering van de verlichtingssterkte uitgedrukt als de verhouding tussen het niveau van verlichtingssterkte van aangrenzende meetpunten op een uniform raster.

12.3. Lichtvereisten

Berekeningsmatrix	Gemiddelde (lux)	Maximum-/minimumverhouding	Gemiddelde/minim umverhouding	Uniformity Gradient
Hoofd TV (Ev)	1000	2:1	1.4:1	1.4:1
Eind TV (Ev)	800	2:1	1.5:1	1.4:1

Algemene opmerkingen:

- De verlichtingswaarden hierboven zijn de aan te houden minimale vereisten.

- Beginniveaus dienen hoger te zijn als aangegeven om rekening te houden met achteruitgang door licht en vuil. Niveaus moeten 1,4 keer hoger zijn voor metaalhalide en 1,05 keer hoger voor LED.
- Lichtbron kleurweergave-index ≥ 65 CRI.
- Lichtbron kleurtemperatuur ≥ 4200 K.
- De verlichtingswaarden moeten gedurende 10 jaar op peil worden gehouden.
- De verblindingswaarde moet ≤ 50 GR zijn.

12.4. Om te zorgen dat de wedstrijd voortgezet kan worden bij een stroomstoring dient er een reserve-stroomvoorziening te zijn.

12.4.1. Het ontvangende team dient de details voor de noodlichtbron aan Concacaf te verschaffen (bijv. tijd, uitstel en lux-niveau).

12.4.2. Concacaf zal om een lichtcertificaat verzoeken. Het lichtcertificaat moet worden afgegeven door een geautoriseerd verlichtingsbedrijf en het certificaat moet geldig zijn voor de duur van de competitie.

12.4.3. Als het stadion geen stroomgenerator of een onafhankelijke back-up stroomvoorziening heeft, dan moet de Deelnemende Ledenvereniging (PMA) of Club schriftelijk een uitzondering aanvragen bij Concacaf voor een specifieke competitie.

12.5. Juiste plaatsing van een fotocellichtmeter voor de vereiste meting is te zien in diagram A hieronder. Bovendien wordt de verlichting getest op een raster van 10 m x 10 m, gelijkmatig verdeeld over het speelveld, zoals weergegeven in diagram B. Het minimaal aantal vereiste testpunten is zeventenzeventig (77). Metingen worden uitgevoerd op 1 meter boven het speeloppervlak.

Diagram A - Verticale meting


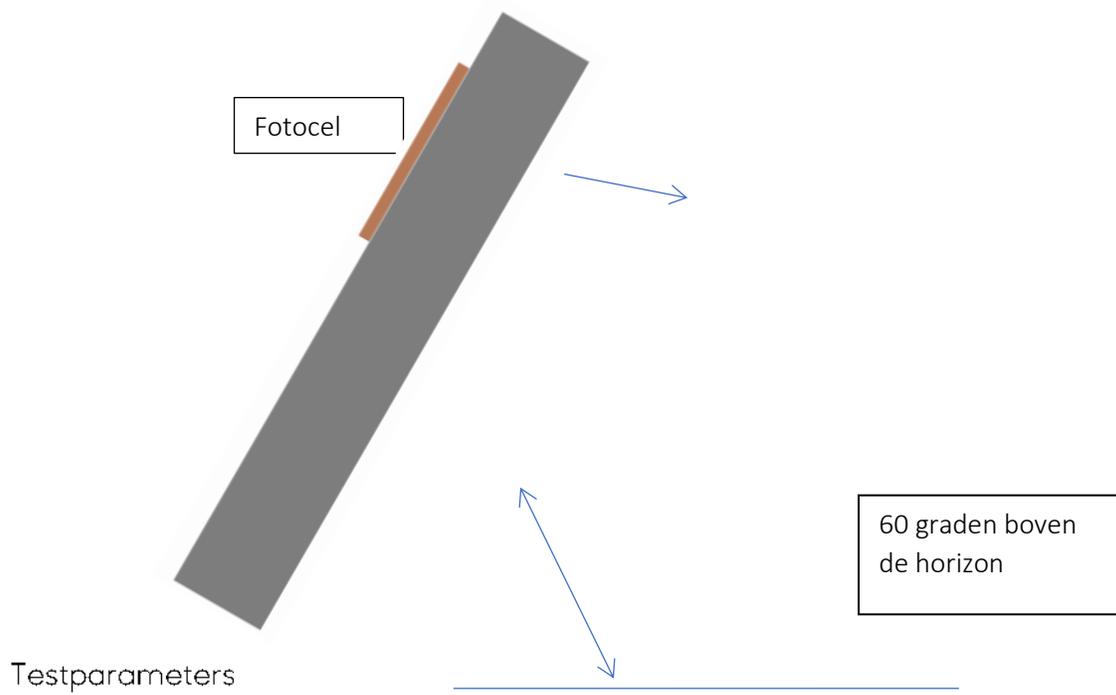


Diagram B - Locatie van testpunten verdeeld over het speelveld:

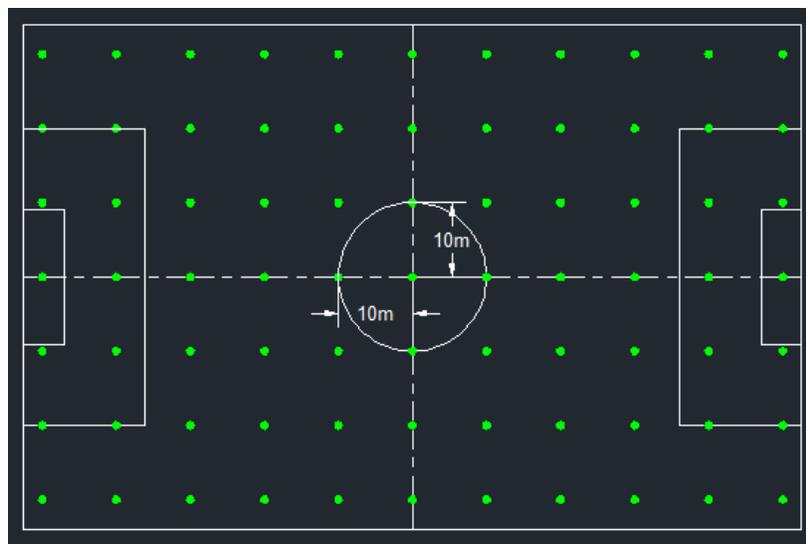

13. KLOKKEN, SCOREBORD EN VIDEOSCHERMEN

- 13.1. Stadions moeten een klok hebben waarop de speeltijd wordt weergegeven tijdens de wedstrijd.
- 13.2. De tijd moet lopen van nul (0) tot vijfenveertig (45) minuten tijdens de eerste helft en van vijfenveertig (45) tot negentig (90) minuten tijdens de tweede helft.
 - 13.2.1. Als er een verlenging is, dan moet de klok lopen van negentig (90) tot honderdvijf (105) minuten tijdens de eerste helft van de verlenging, en van honderdvijf (105) tot honderdtwintig (120) minuten tijdens de tweede helft van de verlenging.
- 13.3. De tijd dient aan het eind van de normale speeltijd te stoppen na elke helft (bij respectievelijk vijfenveertig (45) minuten en negentig (90) minuten). Deze bepaling moet ook gelden als er extra tijd wordt gespeeld (op vijftien (15) minuten van elke helft van de extra tijd).
- 13.4. Stadions dienen een scorebord te hebben waarop de score van de wedstrijd te allen tijde te zien is.
- 13.5. Videoschermen moeten toeschouwers optimale kijkmogelijkheden bieden op een locatie die geen risico vormt voor de toeschouwers. Idealiter is het scherm onderdeel van het omroepsysteem en wordt het gebruikt om boodschappen uit te zenden.
- 13.6. Delen van de videoschermen kunnen worden gebruikt om boodschappen te tonen in geval van nood en moeten worden verbonden met elektrische systemen met een drie uur durende stroomvoorziening in het geval van een normale stroomstoring.
- 13.7. Deze videoschermen moeten worden geplaatst in twee diagonaal tegenoverliggende hoeken in het stadion of een achter elk doel. Ze kunnen zo worden geplaatst dat ze de open hoekruimtes tussen de zij- en de hoofdtribunes opvullen. Ze kunnen ook op het dak van de hoofdtribune worden geplaatst of gehangen.

14. CONTROLEKAMER

- 14.1. Stadions dienen te beschikken over een controlekamer met een televisiebewakingssysteem met beeldschermen die een algemeen zicht bieden op het stadion, zowel erbinnen als erbuiten, inclusief maar niet beperkt tot de

ingangen en toeschouwerszones binnen het stadion.

- 14.2. De controlekamer moet zijn uitgerust met communicatiefaciliteiten om elke noodrespons op incidenten met betrekking tot het bewaken van de openbare orde te coördineren.



15. VLAGGENMASTEN

- 15.1. Stadions dienen uitgerust te zijn met vlaggenmasten binnen de locatie en/of voorzieningen om vlaggen op te hangen aan een dakconstructie, zoals voorgeschreven door Concacaf. Het aantal vlaggenmasten en/of plekken in de dakconstructie zal vastgesteld worden door Concacaf gebaseerd op het competitieformat.
- 15.2. Als alternatief mogen stadions vlaggen digitaal weergeven op schermen of andere elektronische apparaten, zolang het aan alle volgende criteria voldoet:
- 15.2.1. De digitale vlaggen zijn minimaal 5 ft. hoog en 8 ft. breed.
- 15.2.2. De digitale vlaggen zijn te allen tijde zichtbaar vanaf 3 uur voor de aftrap tot na het einde van de wedstrijd, tenzij anders aangegeven door Concacaf.

15.2.3. Voor double-header-wedstrijden kunnen de vlaggen van de teams die in de eerste wedstrijd spelen, worden vervangen door de vlaggen van de teams die in de tweede wedstrijd spelen zodra de eerste wedstrijd voorbij is.

16. VIDEOSCHEIDSRECHTER (VAR)

Als een wedstrijd het gebruik van een videoscheidsrechter (VAR) vereist, gelden de volgende eisen:

16.1. Er moet een Video Operation Room (VOR) beschikbaar zijn:

16.1.1. De kamer moet zich in de buurt van het stadion of in het stadion bevinden (bijvoorbeeld in een voertuig, container of kamer).

16.1.2. Het moet een afsluitbare en veilige ruimte zijn.

16.1.3. De kamer moet met gemak het volgende bevatten:

16.1.3.1. Drie (3) herhaling-operators en twee (2) videoscheidsrechters (VAR's).

16.1.3.2. Eén (1) herhalingwerkstation-pc.

16.1.3.3. Eén (1) kleine pc.

16.1.3.4. USB-randapparatuur.

16.1.3.5. Eén (1) tagknop voor VAR en AVAR.

16.1.3.6. Drie (3) Live-monitoren (camera 1 en uitzendfeeds).

16.1.3.7. Drie (3) touchscreen-monitoren.

16.1.3.8. Operationele camera voor het opnemen van stadionactiviteit op 720p/1080i.

16.1.3.9. Monitor voor kwaliteitscontrolemanager.


16.1.3.10. Opnameservers om 16 camera's op te nemen, inclusief 1 uitzendfeed.

16.1.3.11. VAR-uitvoerfeed wordt wanneer nodig naar de tv gestuurd.

- 16.1.3.12. VOR-camerafeed beschikbaar voor het hosten van de uitzending in 720p / 1080i.
- 16.1.4. In de kamer moeten de volgende stroomaansluitingen aanwezig zijn:
 - 16.1.4.1. Twee (2) 32 A 3-fasen per kamer.
 - 16.1.4.2. Zes (6) stopcontacten van 13 A per kamer.
- 16.1.5. De VOR moet goed verlicht zijn en werkende airconditioning/ventilator(en) bevatten.
- 16.1.6. VOR moet toegang hebben tot twee (2) intercompanelen per kamer en internet met zes (6) kabels voor eindgebruikers in elke kamer.
- 16.2. Er moet een Referee Review Area (RRA) beschikbaar zijn. De RRA moet aan de volgende eisen voldoen:
 - 16.2.1. Een tafelruimte voor een monitor om op veldhoogte te zitten.
 - 16.2.2. Twee (2) 110 V of 220 V stroomaansluitingen op de positie van de RRA-monitor binnen 20 m van het VAR operationele gebied naar zowel de Stadion-TV OB-verbinding als naar de veldzijde RRA-positie.
 - 16.2.3. Glasvezel van cabine naar veldzijde: Minimaal 4 kernen.
 - 16.2.4. Review assistent.
- 16.3. De RRA moet de volgende veldmarkeringen hebben:
 - 16.3.1. Stippellijnen moeten 1m – 1yd – lang zijn met 50cm – 20in – tussenruimtes. De breedte van de lijn moet dezelfde breedte hebben als de toonhoogtemarkeringen.
 - 16.3.2. Er moet 2m – 2yds – zijn tussen de binnenrand van de RRA en de rand van de tafel/de piramide in alle richtingen.

Voorbeeld van een RRA met een piramide


- 16.5. Een Backup RRA die kan voldoen aan dezelfde voorwaarden als vermeld in sectie bovenstaand.
- 16.6. Alle veldmarkeringen moeten vers geveerd en direct beschikbaar zijn voor bezoeken ter plaatse en tests om virtuele offline modelbouw van het stadion mogelijk te maken.
- 16.7. Le stade doit être disponible pour les tests technologiques de deux semaines avant le coup d'envoi, jusqu'à, au plus tard, 6 heures avant le coup d'envoi afin de s'assurer qu'il y a suffisamment de temps pour apporter les modifications nécessaires si des problèmes de technologie ou de diffusion surviennent. Le VOR et le RRA doivent être pleinement opérationnels pendant tous les tests
- 16.8. Er moeten geschikte gegevens en hand-off-connectiviteit beschikbaar zijn om tabletcontrole en beoordelingswaarschuwingen in het stadion af te geven en om uit te zenden.
- 16.9. In het stadion moet een videoscherm aanwezig zijn.
 - 16.9.1. Als er een videoscherm beschikbaar is, moet toegang tot/van de videokaart controlekamer worden verleend.
- 16.10. Het stadion moet beschikbaar zijn voor technologie-tests vanaf twee weken voor de aftrap, tot uiterlijk 6 uur voor de aftrap, om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd is om de noodzakelijke veranderingen aan te brengen als zich problemen met de technologie of uitzendingen voordoen. De VOR en RRA moeten tijdens alle tests volledig operationeel zijn.

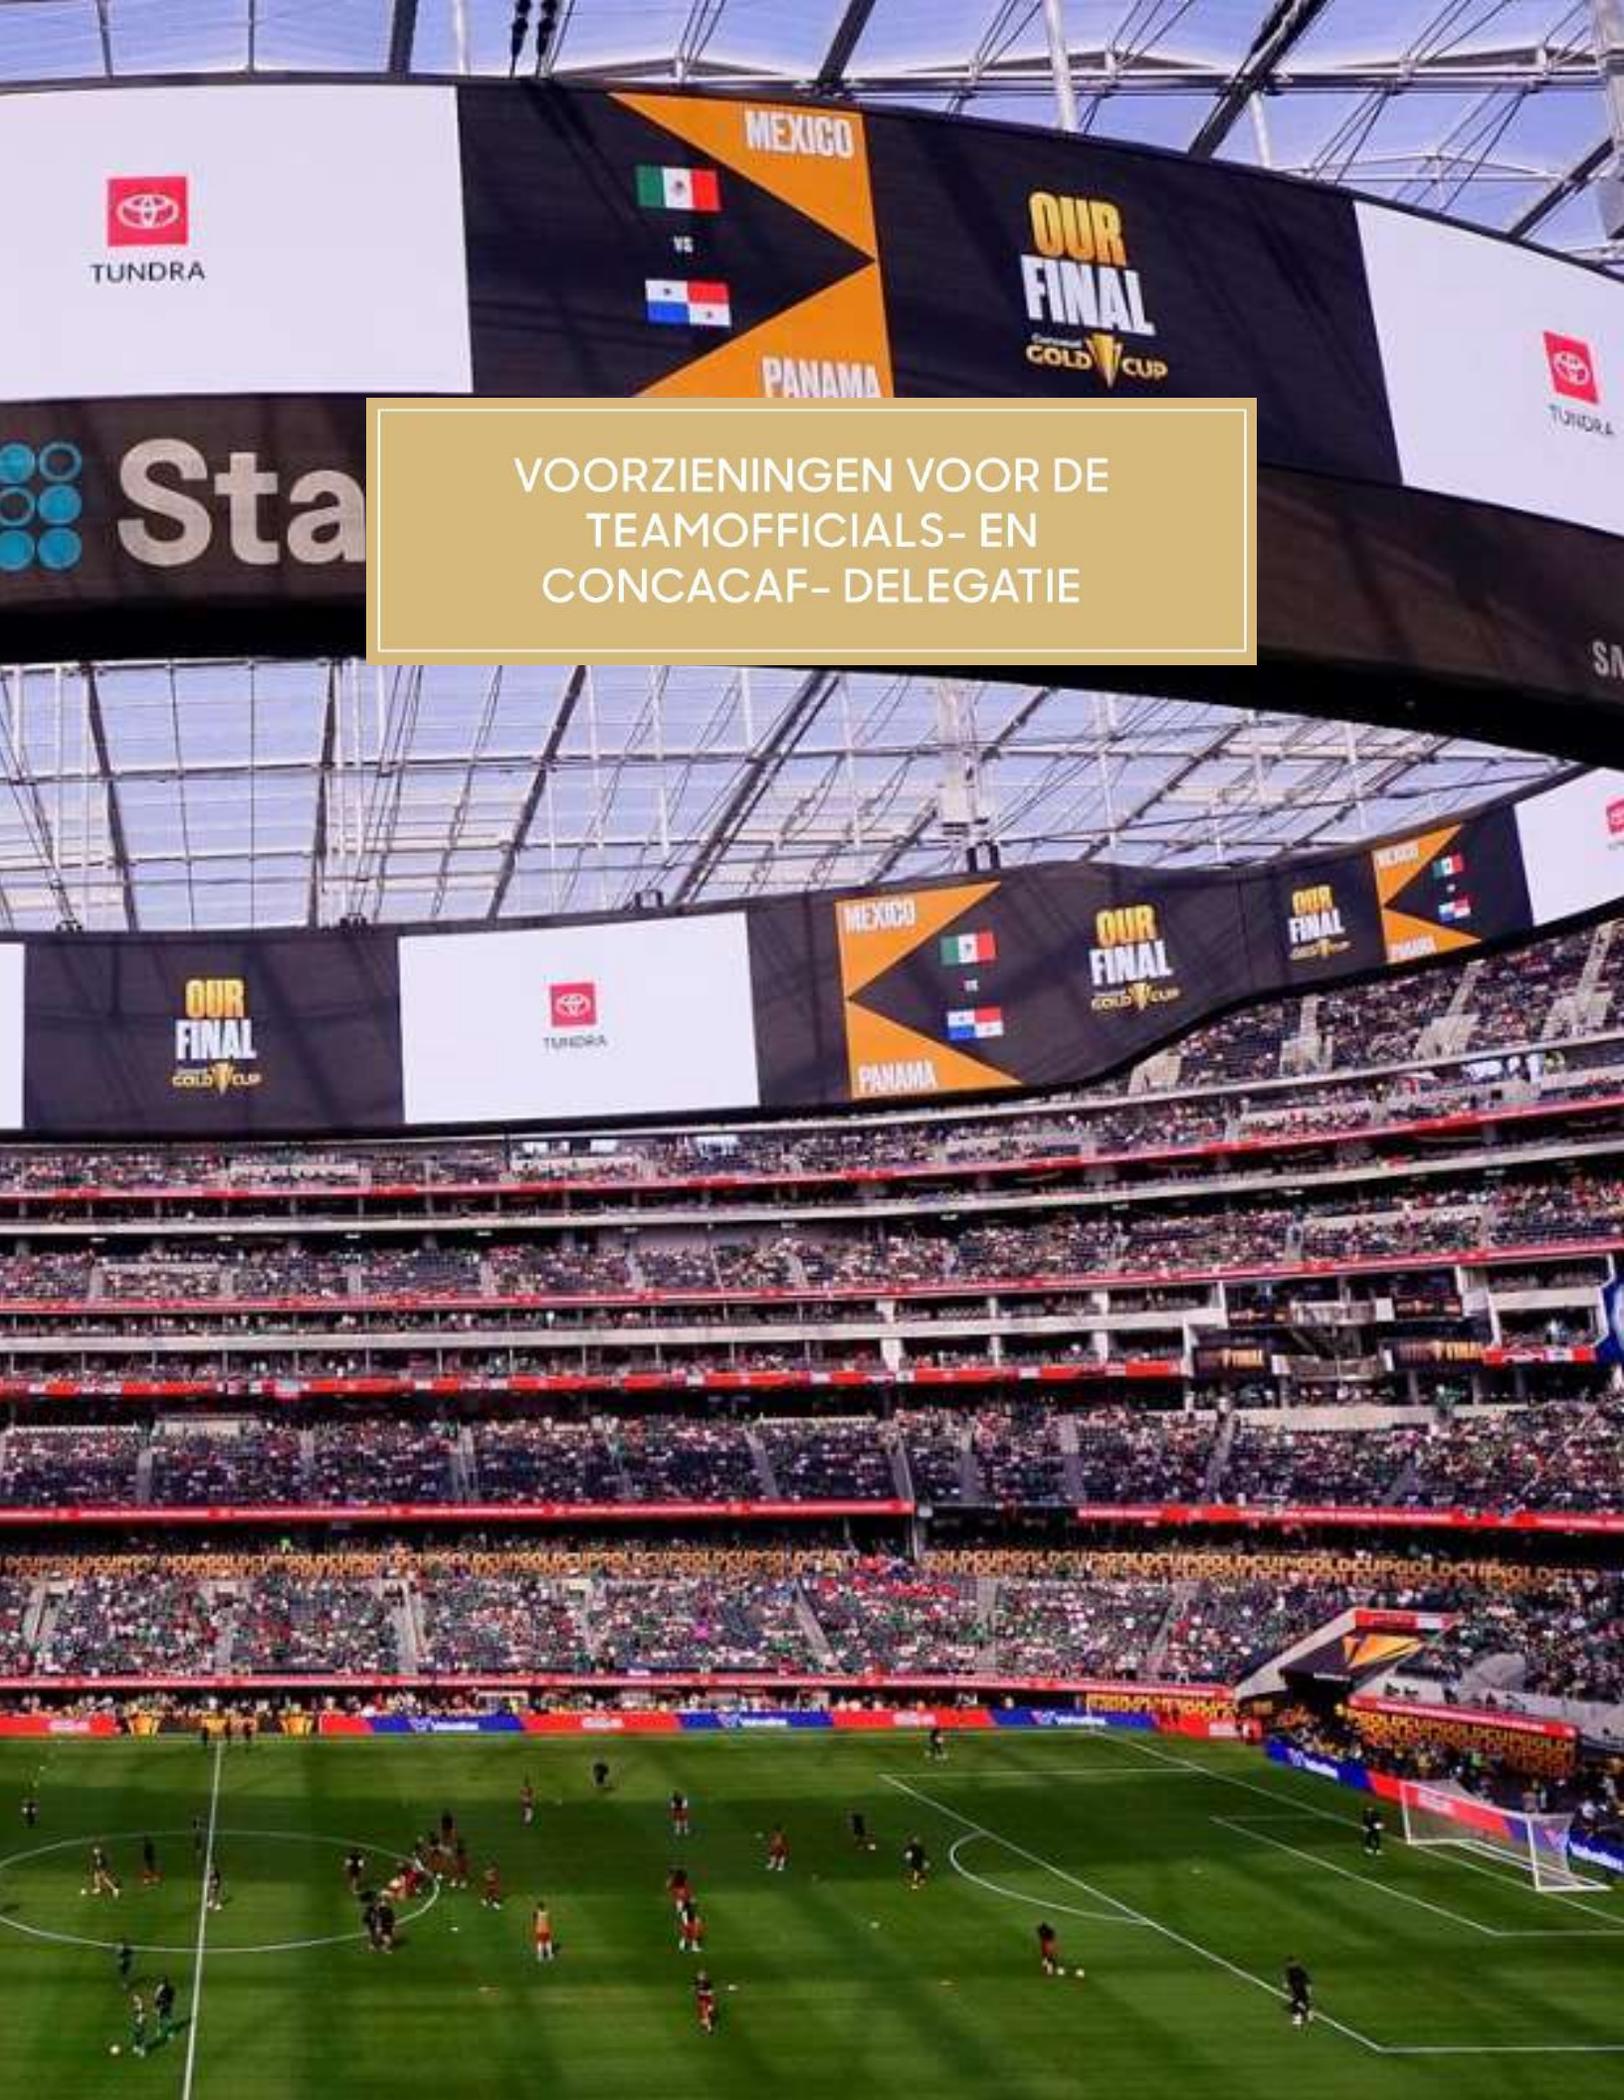

VOORZIENINGEN VOOR DE
TEAMOFFICIALS- EN
CONCACAF- DELEGATIE

VOORZIENINGEN VOOR DE TEAMOFFICIALS- EN CONCACAF-DELEGATIE

17. KLEEDKAMERS TEAM

- 17.1. Stadions dienen een direct, privé- en beschermd gebied te garanderen dat toegang biedt aan teambussen, auto's en ambulances, vanwaar de teamofficials-delegatie het stadion veilig kan binnengaan en verlaten, gescheiden van het publiek, de media en alle ongeautoriseerde mensen.
- 17.2. Toegangspaden die uitsluitend aan de teams zijn toegewezen kunnen gedeeld worden door de scheidsrechters.
- 17.3. Stadions dienen minimaal twee (2) hoofdkleedkamers te hebben van gelijke grootte en comfort om de mogelijkheid te garanderen dat een stadion gebruikt wordt als neutrale locatie voor een competitie waarin de organisatoren beide teams dezelfde voorzieningen kunnen bieden.
 - 17.3.1. Voor 'double-header'-wedstrijden wordt aanbevolen dat elk stadion vier (4) teamkleedkamers van gelijke grootte en comfort bezit.
- 17.4. Idealiter is de locatie van de kleedkamers aan dezelfde kant als de hoofdtribune. Deze ruimtes moeten goed geventileerd zijn met frisse lucht en voorzien zijn van airconditioning en centrale verwarming (als de weersomstandigheden dit vereisen), antislipvloeren die gemakkelijk te reinigen zijn, muren van hygiënisch materiaal en helder verlicht zijn.
- 17.5. Elke spelerskleedkamer dient uitgerust te zijn met een minimum aan:
 - 17.5.1. Zes (6) werkende douches, vier (4) wastafels, vier (4) urinoirs en vier (4) zit-toiletten. De minimale vereisten voor elk worden bepaald in de gastheerrechtenovereenkomst of Reglement voor de betreffende competitie;
 - 17.5.2. Een ruimte met ten minste genoeg plek en zitplaatsen voor:
 - 17.5.2.1. De complete scheidsrechtersdelegatie in overeenstemming met de gastheerrechtenovereenkomst of de reglementen van de betreffende competitie;
 - 17.5.2.2. sportuitrusting- en kleding-ophangvoorzieningen voor alle personen;
 - 17.5.3. Andere uitrusting en materialen, zoals een tactisch bord met uitwisbare

markeringen en gummen, koelkast of koeler, één (1) massagetafel, noodverlichting, één (1) vuilnisbak, één (1) tafel en voldoende stopcontacten volgens de HRA of Reglement voor de relevante wedstrijd.

18. KLEEDKAMER SCHEIDSRECHTERS

- 18.1. Stadions dienen een direct, privé- en beschermde toegang te bieden van de drop-offzone van de scheidsrechters tot de kleedkamer(s) van de scheidsrechters en van de kleedkamer(s) van de scheidsrechters tot het speelveld.
- 18.2. Stadions dienen over speciale paden te beschikken waarlangs scheidsrechters zich in en om het stadion vrij kunnen verplaatsen om hun veiligheid van aankomst tot vertrek te garanderen.
- 18.3. Idealiter is de locatie van de kleedkamers aan dezelfde kant als de hoofdtribune. Deze ruimtes moeten goed geventileerd zijn met frisse lucht en voorzien zijn van airconditioning en centrale verwarming (als de weersomstandigheden dit vereisen), gemakkelijk te reinigen vloeren en muren van hygiënisch materiaal hebben, antislipvloeren en helder verlicht zijn.
- 18.4. Stadions dienen minimaal een (1) kleedkamer voor scheidsrechters te bevatten.
 - 18.4.1. Voor 'double-header'-wedstrijden wordt aanbevolen dat stadions minimaal twee (2) kleedkamers van gelijke grootte en comfort bezit.
- 18.5. Elke kleedkamer dient uitgerust te zijn met minimaal:
 - 18.5.1. Een (1) werkende douche, een (1) wastafel, een (1) individueel toilet en één (1) vuilnisbak;
 - 18.5.2. Ruimte voor ten minste vijf (5) personen, waaronder een (1) tafel, vijf (5) stoelen en sportkleding / kledinghangende faciliteiten voor alle personen;
 - 18.5.3. Een (1) koelkast of koelhouder.

19. KANTOORRUIMTE EN VERGADERZALEN

- 19.1. Een stadion dient uitgerust te zijn met:
 - 19.1.1. Een (1) ruimte die als kantoorruimte voor Concacaf is toegekend, met zitplek voor minstens vier (4) personen en een (1) tafel met vier (4)

stoelen. Er moet toegang zijn tot een toiletruimte in de buurt vanaf hier.

19.2. De Concacaf-kantoorruimte dient uitgerust te zijn met:

19.2.1. Breedband-internetverbinding van minimaal 10 MB.

19.2.1.1. De internetverbinding dient snel en stabiel te zijn, ongeacht of hij draadloos of bekabeld is.

19.2.1.2. De geleverde draadloze verbinding dient toereikend te zijn voor tien (10) apparaten.

19.2.2. Toegang tot een (1) printer en tot alle relevante gebruiksvoorwerpen (inclusief onbeperkt papier, toner en inktcartridges).

19.2.3. Toegang tot een (1) kopieerapparaat met sorteerfaciliteiten en relevante gebruiksvoorwerpen (inclusief zonder beperking papier, toner en inktcartridges).

19.3. De Concacaf-kantoorruimte dient eenvoudige toegang te bieden en in de buurt te liggen van de kleedkamers van het team en het speelveld.

19.4. Alle kamers dienen te beschikken over airconditioning en/of de juiste verwarming afhankelijk van de weersomstandigheden.

19.5. Alle kamers moeten voldoende stopcontacten en noodverlichting hebben.

19.6. Alle kamers dienen zich in een gebied te bevinden dat afgeschermd is van het publiek en de media.

19.7. Concacaf behoudt zich het recht voor om vereisten voor de Concacaf-kantoorruimte te wijzigen, indien nodig.

20. OPSLAGFACILITEITEN

20.1. Het wordt aanbevolen dat stadions minimaal een (1) opslagruimte hebben met een oppervlak van tien vierkante meter (10 m²) die beveiligd kan worden en dichtbij het speelveld ligt.

20.2. Alle opslagruimtes dienen zich in een zone te bevinden die afgeschermd is van het publiek en de media.

21. ZITGEDEELTE CONCACAF-WEDSTRIJD-COMMISSARIS (MC) EN CONCACAF-SCHIEDSRECHTERBEOORDELAAR (RA)

- 21.1. Stadions dienen een overdekte zone te hebben, met minimaal drie (3) zitplaatsen, bedoeld voor de Concacaf-wedstrijdcommissaris en Concacaf-scheidsrechterbeoordelaar, in een gebied dat is afgeschermd van het publiek, VIP en media. Zo mogelijk moet de ruimte uitgerust zijn met televisieschermen om een live feed van de wedstrijd die gespeeld wordt te ontvangen.
- 21.2. De zitruimte voor de Concacaf-wedstrijdcommissaris en Concacaf-scheidsrechterbeoordelaar moet centraal zijn gelegen, zo dicht mogelijk bij de middellijn en met eenvoudige toegang tot het speelveld en het wedstrijdgebied.
- 21.3. De ruimte voor de Concacaf-wedstrijdcommissaris en Concacaf-scheidsrechterbeoordelaar moet zijn uitgerust met:
 - 21.3.1. Tafels en stoelen
 - 21.3.2. Stopcontacten
 - 21.3.3. Draadloze breedband-internetverbinding van minimaal 10 MB
- 21.4. Concacaf kan deze vereisten gedurende het toernooi aanpassen en/of om aanvullende officials en/of personen verzoeken.

22. KLEEDRUIMTE JONGERENPROGRAMMA

- 22.1. Er moet een kleedruimte voor het jongerenprogramma voor minimaal twintig (20) mensen zijn. Deze ruimte moet zich op een plek in het stadion bevinden met eenvoudige toegang tot het veld. Ideaal is een ruimte vlakbij de servicetunnel, zodat de ballenkinderen en vlaggendragers niet door de ruimte van de wedstrijdofficials en spelers hoeven. De kamer moet een zithoek hebben en er moet.
- 22.2. Deze locatie moet sanitaire voorzieningen hebben (of in de buurt hiervan zijn) waar de kinderen gebruik van kunnen maken.

VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA



VOORZIENINGEN VOOR UITZENDGERECHTIGDEN EN MEDIA

23. MEDIA-INGANG, BEDIENDE EN PARKEREN

- 23.1. Stadions moeten een adequate ingang voor de media in het stadion hebben. Deze media-ingang mag in principe niet worden gedeeld met het grote publiek, spelers en officials.
- 23.2. Stadions dienen te beschikken over een geschikt loket of cabine voor de media, bij voorkeur bij of nabij de media-ingang van het stadion.
- 23.3. Elk gastteam moet zijn best doen om geaccrediteerde medialeden op wedstrijddagen van gratis parkeergelegenheid te voorzien.

24. MEDIA TRIBUNE/PERSBOX

- 24.1. Er moet een toereikend aantal overdekte zitplaatsen voor media beschikbaar worden gesteld in een aparte en beveiligde ruimte die centraal op de hoofd- of tegenoverliggende tribune is gelegen, met een duidelijk en onbelemmerd zicht op het hele veld. Alle stoelen met een bureau moeten zijn uitgerust met een stroomvoorziening en een internetverbinding (bekabeld of wifi). Daarnaast moeten stoelen zonder bureau beschikbaar worden gesteld aan rechthebbenden en niet-rechthebbenden.

25. PERSCONFERENTIEZAAL

- 25.1. Er moet een geschikte ruimte beschikbaar zijn voor persconferenties welke de nodige technische infrastructuur en diensten moet bevatten, waaronder een tafel die groot genoeg is voor ten minste vier (4) personen, een cameraplatform, vier (4) microfoons met voetstukken, luidsprekers, een schakelkast en professionele verlichting.

26. MIXED ZONES

- 26.1. Voor de mixedzone-interviews moet een adequate ruimte tussen de kleedkamers en de transportruimte (die niet voor het publiek toegankelijk is) ter beschikking worden gesteld. De mixed zone moet een afgescheiden gebied bevatten dat zich het dichtst bij de kleedkamers bevindt die zijn gereserveerd voor rechthebbenden en Concacaf-mediaplatforms. De hele mixed zone moet veilig zijn voor spelers en coaches om doorheen te lopen.

- 26.2. Het verdient de voorkeur één mixed zone voor alle deelnemende teams te gebruiken in plaats van aparte mixed zones.

27. WERKGEBIED FOTOGRAFEN

- 27.1. Voor fotografen moet een toereikende overdekte werkruimte nabij het speelveld met bureaus, stroomvoorziening en internet (bekabeld of wifi) ter beschikking worden gesteld. Clubs en HMA's moeten ook een speciale wifi-verbinding bieden voor fotografen op de speelveld-werkgebieden met een minimum van 20 MB.

28. INTERNETVERBINDINGEN

- 28.1. Het gastteam moet (gratis) internetverbindingen leveren in alle mediagebieden met een minimum van 20 MB, die geschikt zijn voor het aantal aanwezige mediavertegenwoordigers (inclusief fotografen).

29. CAMERAPOSITIES

- 29.1. Het gastteam moet ruimte bieden voor de installatie van uitzendfaciliteiten en de inzet van de minimale cameraposities volgens de norm van elke competitie. Voor alle duidelijkheid: dergelijke cameraposities moeten voldoen aan de minimale standaardvereisten (d.w.z. het platform van de hoofdcamera moet zich in het midden van het veld bevinden, de cameraposities aan de buitenkant moeten in lijn zijn met de ingang van het strafschopgebied). Zo nodig moeten hiervoor stoelen worden verwijderd of geblokkeerd, zelfs als dit de verkoop van entreekaartjes reduceert. Alle camera's en werkzaamheden zijn onderhevig aan de goedkeuring van Concacaf.
- 29.2. Alle cameraposities moeten een ononderbroken zicht op het speelveld hebben.
- 29.3. Als gevolg van technologische ontwikkelingen gedurende een seizoen kan er nieuwcameramateriaal zijn ontwikkeld die nieuwe posities in een stadion vereisen. Afhankelijk van de beschikbaarheid van ruimte en veiligheidsoverwegingen, kunnen deze cameraposities door Concacaf van geval tot geval worden goedgekeurd in overleg met de uitzendgerechtigde(n) en het team dat als gastheer optreedt.
- 29.4. Als cameraposities alleen toegankelijk zijn met behulp van een lift, kraan of schaarlift, moet de lidvereniging of club er een verstrekken op MD-1.
- 29.5. Vanwege technologische ontwikkelingen gedurende een seizoen kan

nieuwe camerabewakingsapparatuur worden ontwikkeld, wat nieuwe posities in een stadion kan vereisen. Onder voorbehoud van beschikbare ruimte en veiligheidsoverwegingen kunnen dergelijke cameraposities op case-by-case basis worden goedgekeurd door de Concacaf in overleg met de uitzendlicentiehouders en het Gastteam.

30. COMMENTAARPOSITIES (RADIOCABINES)

- 30.1. Stadions moeten ruimtes beschikbaar stellen die als commentaarposities gebruikt kunnen worden en die ononderbroken zicht op het gehele speelveld bieden. Het aantal benodigde commentaarposities verschilt per competitie.
- 30.2. De commentaarpositie moet gelegen zijn aan dezelfde zijde als de hoofdcamerapositie.
 - 30.2.1. Idealiter is er voldoende ruimte voor minimaal twee (2) commentatoren per positie, met een minimale breedte van 180 cm; de hoogte van de tafel moet ongeveer 75 cm zijn en de diepte 50 cm. De posities moeten van beide zijanten en vanachter de stoel toegankelijk zijn, zodat andere commentatoren hun positie kunnen innemen.
 - 30.2.2. Idealiter zijn er televisie-monitors waarop de wedstrijd wordt vertoond.
- 30.3. Elke positie dient te beschikken over stroom- en telefoonaansluitingen die verbonden kunnen worden met IDD/ISDN en ADSL. De ADSL-lijnen hebben idealiter een minimale uploadsnelheid van 50 MB/sec., een downloadsnelheid van 50 MB/sec., een RJ45-verbinding en alle poorten open.
- 30.4. Idealiter zijn er een hoofd- en back-up-stroomvoorziening voor de commentaarposities.
- 30.5. Concacaf heeft de volledige discretionaire bevoegdheid over de verdeling van de cabines en posities.

31. UITZENDSTUDIO'S

- 31.1. Stadions hebben idealiter ruimte voor binnenstudio's van minimaal vijf (5) meter lang bij vijf (5) meter breed bij twee komma drie (2,3) meter hoog en met zicht op het hele speelveld.

32. TV-TERREIN

- 32.1. Als er wordt uitgezonden moeten stadions een duidelijk, degelijk, effen en beveiligd parkeerterrein ter beschikking stellen (bekend als het tv-terrein) voor de productievoertuigen van de omroeporganisaties – zoals straalwagens, bevoorradingswagens, generatoren, satellietwagens, grafische wagens, VAR wagens en elke andere vereiste technische en ondersteunende voertuigen.
- 32.1.1. Het satellietgebied dient een breed, onbelemmerd uitzicht te hebben op het oosten en het zuiden voor satellietverbinding.
- 32.1.2. Een locatie, bij voorkeur een kamer (of tent) voor maaltijden van het televisieproductieteam (indien nodig).
- 32.1.3. Een kantoor met airconditioning of een grote (40' bij 8') ruimte kan nodig zijn op de eerste verdieping van het stadion, in het geval dat het noodzakelijk is om de uitzendfeed te produceren met een 'Fly Pack'-systeem in plaats van productietrucks . Een dergelijk kantoor moet directe toegang (raam of deur) hebben tot de satellietwagen(s).
- 32.1.4. Een minimum van twee (2) vaste koperen telefoonlijnen naar de muur. Elke telefoonlijn moet de capaciteit hebben om internationaal te bellen.
- 32.1.5. Specifiek breedbandinternet in de productiewagen of 'Fly Pack'-opstelplaats met een minimum van 20 MB/sec. bandbreedte.
- 32.1.6. Een kantoor met airconditioning (10' bij 10') kan noodzakelijk zijn voor gebruik als productieboekingsbureau. De ideale locatie voor deze ruimte moet zo dicht mogelijk bij de tv-verbinding zijn. Dit productieboekingsbureau moet een tafel hebben met minimaal 3 stoelen.
- 32.2. Stadions moeten toegang verlenen tot de hoofd-back-upstroomgenerator van het tv-terrein voor landstroom indien gebruikt voor de satelliet- of productiewagen, of de omroeporganisatie toestaan zijn eigen generatoren mee te nemen als het stadionbeleid dit toestaat.
- 32.3. Parkeerpassen per opstellingsdag voor de productie van de uitzending, zoals door Concacaf per competitie gedefinieerd.
- 32.4. Stadions moeten toegewijde 24-uursbeveiliging hebben voor het tv-terrein en/of kantoor dat gebruikt wordt voor 'Fly Pack'-productie, vanaf het moment dat de

eerste productieapparatuur arriveert tot het moment dat de laatste productieapparatuur wordt verwijderd.

33. BEKABELING

- 33.1. Stadions moeten het productieteam gratis volledige bekabeling of toegang tot de bekabeling beschikbaar stellen als een stadion is voorzien van kabels of glasvezel voor televisieproductie.
- 33.2. Kabels mogen niet in de weg liggen en voor niemand een veiligheidsrisico vormen. Er moeten maatregelen worden genomen om te zorgen dat de kabels zo min mogelijk opvallen in het stadion en het gebied rondom het speelveld
- 33.3. Waar nodig moeten kabelbruggen, kabelafdekkers, kabelhaken, kleedruimtes van het stadion en andere middelen worden ingezet om de kabels veilig en betrouwbaar te maken.

34. STROOM EN VERLICHTING

- 34.1. Het team dat als gastheer optreedt moet Concacaf of de omroeporganisatie gratis van elektriciteit voorzien om voor en na de wedstrijd werkzaamheden te kunnen verrichten in en rondom het stadion.
- 34.2. Stadionverlichting moet de mogelijkheid hebben om minimaal 4 uur ononderbroken aan te blijven op elk moment van de dag. De volledige verlichtingsniveaus moeten aan zijn vanaf een uur voor zonsondergang (of een uur voor de aftrap, afhankelijk van wat het eerst komt) en tot minstens 1 uur na het laatste fluitsignaal, waarna de niveaus kunnen worden verlaagd naar "werklichten" gedurende minstens 2 uur voor het afbreken.

35. PARKEERTERREIN VOOR ONTVANGENDE OMROEPORGANISATIE

- 35.1. Stadions moeten parkeerpassen ter beschikking stellen voor exclusief gebruik door Concacaf, de ontvangende omroeporganisatie en de uitzendgerechtigden. Het parkeerterrein moet voldoende groot zijn om de technische wagens van de ontvangende omroeporganisatie en uitzendgerechtigden te stallen.
- 35.2. Alle parkeerplaatsen voor de ontvangende omroeporganisatie moeten worden toegewezen op voorkeurslocaties, naast of zo dicht mogelijk bij het werkterrein van de ontvangende omroeporganisatie en moeten directe toegang tot dit terrein bieden.

- 35.3. Als de fysieke ligging van een stadion een dergelijke parkeerruimte niet toestaat, moet een specifiek punt worden aangewezen voor het uitladen van apparatuur en afzetten van personeel van omroeporganisaties, zo dicht mogelijk bij de ingang van het stadion.

36. TOEGANG EN PARKEREN VOOR DE MEDIA

- 36.1. Er moet een speciale media-ingang zijn in het stadiongebied met een receptiebalie of ruimte waar late accreditatie/media-informatiepakketten kunnen worden opgehaald.
- 36.2. Voor hen moeten parkeerplaatsen worden gereserveerd zo dicht mogelijk bij het toegangspunt, en/of een afzetpunt moet worden aangewezen waar men apparatuur van voertuigen kan uitladen.
- 36.3. Deze parkeerlocatie moet eenvoudige circulatie tussen de verschillende mediawerkruimtes, zoals de mediawerkkamer, de mediatribune, de persconferentiezaal, tv- en radiocommentaarposities, de mixed zone en het speelveld mogelijk maken.



VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP
EN MEDISCHE/DOPINGGRUMITE

Real Estelí FC

VOORZIENINGEN VOOR EERSTE HULP EN MEDISCHE/DOPINGRUIMTE

37. MEDISCH CENTRUM TOESCHOUWERS

37.1. Stadions moeten beschikken over een medisch centrum voor de toeschouwers en volledig uitgerust zijn met eerstehulpvoorzieningen die zijn goedgekeurd door de bevoegde lokale autoriteiten. Idealiter is er minimaal een (1) medisch centrum voor toeschouwers per stadionsector, maar het aantal, de afmetingen en de locatie van deze ruimtes moeten worden overeengekomen in overleg met de lokale gezondheidsautoriteiten. Er moet ruimte zijn voor de veilige plaatsing van defibrillators op eenvoudig toegankelijke locaties, gelijkmatig verdeeld over het stadion. Scenario's voor het omgaan met een grote ramp zijn een samenwerkingsverband van de lokale autoriteiten en het stadionmanagement.

37.1.1. Tijdelijke medische centra voor elke wedstrijd zijn acceptabel zolang zij volledig uitgerust zijn met eerstehulpvoorzieningen die zijn goedgekeurd door de bevoegde lokale autoriteiten.

37.2. Een medisch centrum voor toeschouwers moet:

37.2.1. zich bevinden op een locatie die eenvoudig toegankelijk is voor toeschouwers en noodhulpvoertuigen van binnen en buiten het stadion;

37.2.2. deuren en toegangswegen hebben die breed genoeg zijn om met een brancard of rolstoel doorheen te gaan;

37.2.3. beschikken over heldere verlichting, goede ventilatie, verwarming, airconditioning, stopcontacten, warm en koud water, drinkwater en toiletruimtes voor beide seksen;

37.2.4. beschikken over muren en antislipvloeren van glad en gemakkelijk schoon te maken materiaal;

37.2.5. beschikken over een glazen medicijnkast;

37.2.6. beschikken over een opslagruimte voor brancards, dekens, kussens en eerstehulpmateriaal;

37.2.7. beschikken over een telefoon voor interne en externe communicatie;

37.2.8. duidelijk aangegeven zijn binnen en buiten het stadion.

38. MEDISCHE RUIMTE VOOR SPELERS

38.1. Stadions moeten beschikken over een medische ruimte voor spelers voor elk team. Deze ruimte moet zo dicht mogelijk bij of in de spelerskleedkamer en het speelveld zijn gelegen, met eenvoudige toegang tot de buiteningang en de noodhulpvoertuigen. De deuren en gangen naar deze ruimte moeten breed genoeg zijn om brancards en rolstoelen door te laten.

39. DOPINGCONTROLE


39.1. Stadions moeten een ruimte ter beschikking stellen voor dopingcontroles, bestaande uit een naast elkaar gelegen wachtruimte, werkruimte en wasgelegenheid.

39.1.1. De werkruimte moet over een tafel, vier (4) stoelen en een wastafel beschikken.

39.1.2. De toiletruimte moet vlak naast de werkruimte zijn gelegen met een directe privé-ingang naar de werkruimte en plaats bieden aan twee (2) mensen. De toiletruimte en sanitaire voorzieningen moeten beschikken over één (1) toilet, één (1) wastafel en één (1) douche.

39.1.3. De wachtruimte moet vlak naast de werkruimte zijn gelegen met voldoende zitplaatsen voor vier (4) mensen en met een koelkast of koeler en een televisie afgestemd op de wedstrijd die wordt gespeeld.

39.2. Idealiter is de ruimte vlakbij de kleedkamers van de teams en scheidsrechters en niet toegankelijk voor het publiek en de media. Het moet goed worden geventileerd met frisse lucht en moet zijn voorzien van airconditioning en centrale verwarming (als de weersomstandigheden dit vereisen), met antislip, gemakkelijk te reinigen vloeren, muren van hygiënisch materiaal en helder verlicht zijn.

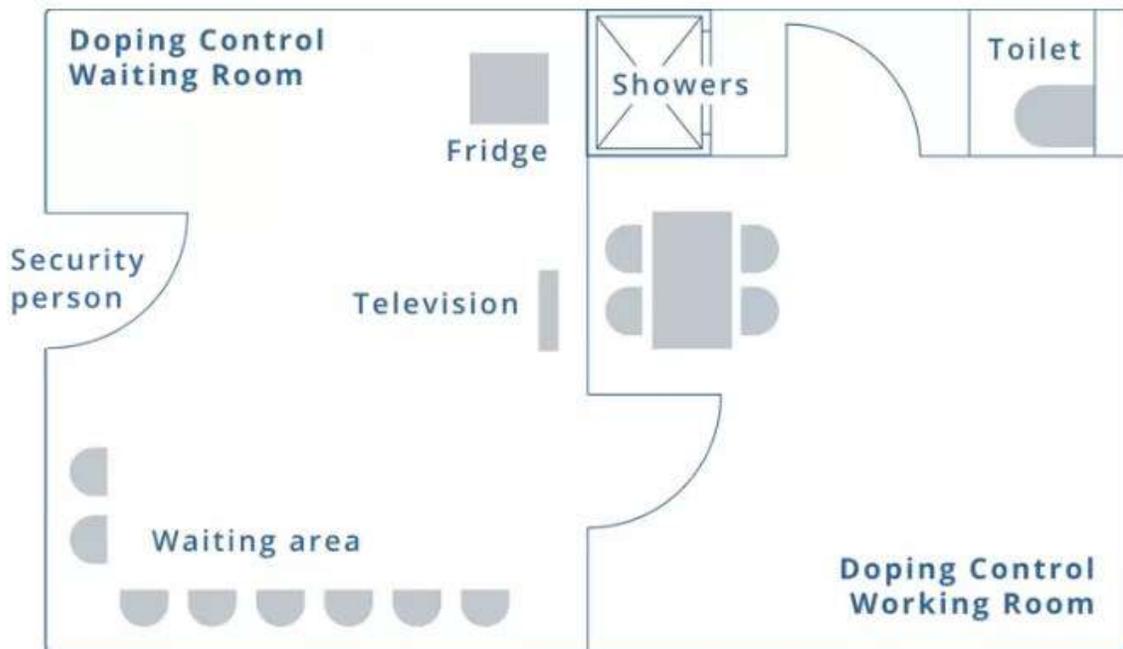

VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS



VOORZIENINGEN VOOR DE TOESCHOUWERS

40. TRIBUNES

- 40.1. Elke tribune in een stadion moet ingedeeld kunnen worden in verschillende secties of tribunes, elk met zijn eigen toegangspoorten, frisdrankstandjes, toiletvoorzieningen en andere noodzakelijke voorzieningen.
- 40.1.1. Om de secties onder te verdelen moeten doorzichtige barrières worden gebruikt die voldoen aan de nationale wetgeving en goedgekeurd zijn door de lokale autoriteiten.
- 40.1.2. De barrières moeten voorkomen dat toeschouwers van de ene sectie of subsectie naar de andere gaan, tenzij dit noodzakelijk is voor de evacuatieprocedure van het stadion.
- 40.2. Het gebruik van tijdelijke stands wordt afgeraden, maar is toegestaan zolang de stands voldoen aan internationale en nationale specificaties, technische keuringen en gecertificeerd zijn.

41. ZITPLAATSEN

- 41.1. Alle toeschouwers moeten zitten. De stoel (indien beschikbaar) moet individueel zijn en afgescheiden, bevestigd aan de structuur (bijv. de vloer) en comfortabel zijn gevormd, met een rugsteun ter ondersteuning.
- 41.1.1. De stoelen moeten duurzaam en vuurbestendig zijn en in staat om de invloeden van het klimaat ter plaatse te doorstaan.
- 41.1.2. Er moet voldoende beenruimte tussen de rijen zijn om ervoor te zorgen dat de knieën van de toeschouwers de stoelen ervoor niet raken en tegelijkertijd het toegangspad niet blokkeren.
- 41.1.3. Het pad tussen de rijen stoelen moet garanderen dat toeschouwers eenvoudig in en uit de rijen kunnen bewegen, ook als deze vol zijn. Voor een redelijke beenruimte wordt een minimumafstand van tachtig (80) centimeter van rugleuning tot rugleuning aangeraden.
- 41.1.4. Om een redelijk comfort voor de toeschouwer te creëren met inachtneming van de stadionveiligheid, moet de minimumbreedte vijfenviertig (45) centimeter zijn, terwijl het aangeraden minimum vijftig

(50) centimeter is.

- 41.1.5. De rijnummers moeten duidelijk worden aangegeven in de gangpaden of middenpaden op een eenvoudig vindbare locatie aan de buitenkant van de laatste stoel in de rij. Bij aankomst in een onbekend stadion moet de toeschouwer de weg naar de stoel duidelijk aangegeven en eenvoudig te herkennen zijn op het ticket.
- 41.2. Alle stoelen moeten op zo'n manier zijn genummerd dat ze duidelijk, eenvoudig en direct te herkennen zijn.
- 41.3. Over het algemeen mogen wedstrijden alleen in all-seater stadions worden gespeeld. Indien alleen stadions beschikbaar zijn met zowel zit- als staanplaatsen, blijft de staanruimte vrij. Voor toeschouwersgebieden zijn de FIFA Stadium Safety and Security Regulations van toepassing.

42. VVIP- AND VIP-STOELN

- 42.1. Er moeten suites met verschillende capaciteiten (minimaal 12) en tribune VIP- en VVIP-stoelen zo dicht mogelijk bij de middenlijn beschikbaar zijn. Bovendien moet suitecatering voor verkoop beschikbaar zijn.
- 42.2. Tribune VVIP- en VIP-stoelen moeten zich in een overdekte tribune bevinden en indien mogelijk directe toegang hebben tot een hospitality-ruimte met stadioncatering (te koop).
- 42.3. Dit gebied moet streng worden gecontroleerd en beschermd tegen onbevoegde personen of groepen die oversteken (bijv. toeschouwers, media enz.).
- 42.4. Het pad tussen de rijen stoelen moet garanderen dat toeschouwers eenvoudig in en uit de rijen kunnen bewegen, ook als deze vol zijn. Voor een redelijke beenruimte wordt een minimumafstand van tachtig (80) centimeter van rugleuning tot rugleuning aangeraden.
- 42.5. Voor een redelijk comfort voor de toeschouwer, en met inachtneming van de stadionveiligheid, moet de minimumbreedte zestig (60) centimeter zijn.
- 42.6. VIP en VVIP afzetten en parkeren moet beschikbaar zijn met gemakkelijke toegang tot het gebied met stoelen.

43. IN- EN UITGANGEN

- 43.1. Toegangspoorten en/of draaihekken moeten zodanig worden ontworpen dat opstopping wordt voorkomen en een vlotte doorgang van toeschouwers wordt gegarandeerd. De beschikbare bewegingsruimte direct buiten de uitgangspoorten moet voldoende zijn om te garanderen dat toeschouwers niet het risico lopen in een panieksituatie onder de voet te worden gelopen en in staat zijn om het evenement rustig te verlaten.
- 43.2. Alle delen van het stadion, met inbegrip van de ingangen, uitgangen, trappen, deuren, vluchtroutes, daken en andere publieke en privégedeelten en ruimtes, moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van de aangewezen lokale autoriteiten en voldoen aan internationale aanbevelingen voor beste praktijken voor zover deze algemeen worden geaccepteerd. De openbare doorgangen en trappen in het toeschouwersgebied moeten in een felle kleur zijn geverfd (bij voorkeur felgroen, felgeel of feloranje), evenals alle poorten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de toeschouwersgebieden, deuren naar buiten en uitgangspoorten.
- 43.3. Alle buitendeuren en poorten in het stadion en alle poorten in het toeschouwersgebied in het stadion moeten:
- 43.3.1. zijn uitgerust met een afsluitmechanisme dat eenvoudig en snel te bedienen is door iemand die binnen is in het geval van buitendeuren en poorten of van beide kanten in het geval van poorten die toegang geven tot het speelveld;
 - 43.3.2. zijn ontworpen om niet afgesloten te zijn terwijl er toeschouwers in het stadion zijn. In geen geval mogen zij met een sleutel zijn afgesloten gedurende de tijd dat er toeschouwers in het stadion zijn;
 - 43.3.3. zijn ontworpen om naar buiten te openen, weg van de toeschouwers. Van de toeschouwersgebieden naar het speelveld;
 - 43.3.4. altijd worden bemand door een speciaal hiertoe aangewezen steward, om op te treden tegen misbruik en om de dichtstbijzijnde vluchtroutes te wijzen in het geval van een evacuatie.
- 43.4. De toegang tot stadions moet op adequate wijze worden aangegeven (bijv. via pictogrammen) om toeschouwers naar hun secties en alle draaihekken te begeleiden. Toegangs-/uitgangspoorten en deuren moeten werken en eveneens duidelijk worden gemarkeerd met aanwijzingen die universeel

begrijpelijk zijn.

- 43.4.1. Prominente, duidelijk zichtbare signalering die toeschouwers leiden naar sanitaire voorzieningen, eetgelegenheden, winkels, uitgangen en andere servicegebieden waar gasten gebruik van kunnen maken.

44. TOILETTEN EN SANITAIRE VOORZIENINGEN

- 44.1. Voldoende schone en hygiënische sanitaire voorzieningen moeten gelijkmatig worden verdeeld over alle secties van een stadion. Er moeten voldoende sanitaire faciliteiten zijn om plaats te bieden aan de totale capaciteit van het stadion.
- 44.2. Zittoiletten voor alle toeschouwers van beide seksen, evenals urinoirs voor mannelijke faciliteiten, moeten in elke sectie beschikbaar zijn.
 - 44.2.1. Private sanitaire voorzieningen, bestaande uit één toilet en wastafel, worden overwogen in de hele faciliteit, voor gebruik door mensen die hulpbehoevend zijn, waaronder gehandicapten en jonge kinderen.
- 44.3. Alle toiletten moeten zijn uitgerust met gootstenen en gemakken zoals toiletpapier en zeep.
- 44.4. Om een overvloed van toeschouwers die de sanitaire voorzieningen in- en uitgaan te voorkomen, moet er een eenrichtingstoegangssysteem zijn, of tenminste deuren die voldoende breed zijn om de verdeling van de doorgang van 'in-' en 'uitstromen' van elke toiletruimte mogelijk te maken.

45. VOORZIENINGEN VOOR TOESCHOUWERS MET EEN HANDICAP

- 45.1. Elk stadion moet zich inspannen om toeschouwers met een handicap veilig en comfortabel van dienst te zijn. Dit omvat het aanbieden van plekken met een goed, onbelemmerd zicht en hellingen voor rolstoelen, toiletvoorzieningen en ondersteunende diensten.
- 45.2. De kwaliteit van de zitplaatsen en keuze in entreekaarten moet gevarieerd zijn om gehandicapte toeschouwers dezelfde mogelijkheden te bieden als niet-gehandicapte toeschouwers. Rolstoelgebruikers moeten toegang krijgen tot het stadion via alle ingangen – met inbegrip van de VIP-, VVIP-, media-, uitzend- en spelersvoorzieningen – en tot hun toegewezen plek, zonder onnodig ongemak voor henzelf of andere toeschouwers.

46. OMROEPSYSTEEM

- 46.1. Het is cruciaal dat stadionmanagers en autoriteiten kunnen communiceren met toeschouwers binnen en buiten het stadion via een voldoende krachtig en betrouwbaar omroepsysteem.
- 46.2. Het omroepsysteem mag alleen gebruikt worden voor aankondigingen die worden verzocht door Concacaf of lokale veiligheidsautoriteiten, alsmede voor aankondigingen die op de wedstrijd betrekking hebben (bijv. doelpunten, wissels, aanwezigheidsaantallen, minimale extra tijd, enz.).
- 46.2.1. Het omroepsysteem mag niet gebruikt worden voor het verspreiden van commerciële boodschappen (m.u.v. promoties van officiële licentiehouders) zonder de uitdrukkelijke toestemming van Concacaf.
- 46.3. Het oproepsysteem moet zijn voorzien van een alternatieve noodstroomvoorziening voor een minimale periode van drie (3) uur om te garanderen dat het systeem zonder onderbrekingen blijft werken in het geval van stroomuitval.

47. VOEDSEL EN DRANK

- 47.1. Stadions moeten uitgerust zijn met snackkraampjes voor toeschouwers. Idealiter is er één (1) snackkraam voor elke tweehonderdvijftig (250) zitplaatsen in het stadion.
- 47.2. Daarnaast kunnen venters bezoekers bedienen die minder mobiel zijn, zoals mensen met een handicap, rolstoelgebruikers en families met kleine kinderen. Het idee van venten is de bezoekers te bedienen die op de tribune zitten, net voor en tijdens het evenement, door personeel dat heen en weer loopt van de snackkraam naar de tribunes.

48. KRAAMPJES MET KOOPWAAR

- 48.1. Kraampjes met koopwaar moeten zodanig worden geplaatst dat ze toeschouwers aantrekken zonder opstopping in de stadiontoeloop te veroorzaken. Ze moeten voor iedereen toegankelijk zijn, zelfs tijdens hogespanningwedstrijden waar de secties zijn verdeeld.

49. PARKEREN VOOR TOESCHOUWERS

- 49.1. Alle parkeerplaatsen moeten ter plekke zijn en toeschouwers directe toegang tot

het stadion bieden. De parkeerplaatsen rondom het stadion moeten helder verlicht en duidelijk aangegeven zijn, bij voorkeur met genummerde of geletterde secties en moeten worden bewaakt tegen illegaal binnendringen.

- 49.2. Het is cruciaal om ervoor te zorgen dat de toegang tot en het verlaten van het parkeerterrein snel en soepel verloopt en dat directe routes naar de dichtstbijzijnde snelwegen worden aangegeven. Als er niet voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn moeten er bij voorkeur parkeermogelijkheden worden aangeboden tot maximaal vijftienhonderd (1500) meter van het stadion.
- 49.3. Het is van groot belang het openbare parkeerbeleid te bespreken met de bevoegde lokale autoriteiten, met de openbare transportsystemen en het mogelijke aanbod van grote parkeergarages in de onmiddellijke nabijheid van het stadion in het achterhoofd.
- 49.4. Hospitality parking is een bijzonder belangrijk element en voldoende parkeergelegenheid vlakbij het stadion om hospitality-tickethouders tegemoet te komen is belangrijk. Deze moet zich in de buurt van de VIP-ingang en bij voorkeur afgescheiden van de openbare parkeerterreinen bevinden. Deze voertuigen worden idealiter binnen het stadion geparkeerd.

50. PARKEERTERRAIN VOOR TEAMOFFICIAL- EN Concacaf-DELEGATIE

- 50.1. Stadions moeten gratis parkeerruimte bieden voor het gebruik van teambussen, Concacaf-officials en Concacaf-VIP-gasten, bij voorkeur gelegen binnen of direct buiten het stadion op een beveiligde locatie. In de gastheerrechtenovereenkomst wordt het aantal parkeerplaatsen bepaald.
 - 50.1.1. De parkeerplaatsen moeten veilig en beveiligd zijn en een eenvoudige toegang tot de betreffende gebieden mogelijk maken.
 - 50.1.2. Om toegang te krijgen tot deze parkeerplaatsen moet het team dat als gastheer optreedt een systeem met parkeerpassen hanteren die duidelijk zichtbaar in het voertuig moeten worden gelegd.
 - 50.1.3. Teams en Concacaf-officials moeten toegang tot de kleedkamers hebben via hun afzetpunten zonder de VIP/VVIP-, media- en openbare ruimtes te hoeven passeren.
 - 50.1.4. In het geval van het gebruik van politie-escorte voor een veilige en efficiënte toegang tot het stadion voor de teams en de wedstrijdofficials,

wordt aan dit personeel parkeerplaatsen beschikbaar gesteld zo dicht mogelijk bij de voertuigen die zij escorteren.

51. PARKEREN VOOR NOODHULPDIENTEN EN GEHANDICAPTE TOESCHOUWERS

- 51.1. Voor politievoertuigen, brandweerwagens, ambulances en andere voertuigen van de noodhulpdiensten en ook de voertuigen van gehandicapte toeschouwers moeten parkeervoorzieningen direct naast of binnen het stadion beschikbaar worden gesteld. Deze parkeerplaatsen moeten zodanig zijn gelegen dat ze een directe, onbeperkte route naar en van het stadion bieden, afgescheiden van de openbare toegangsroutes.

52. TOESCHOUWERSCAPACITEIT

- 52.1. De minimale en maximale toeschouwerscapaciteit wordt bepaald door de gastheerrechtsovereenkomst of het Competitiereglement voor de betreffende competitie.

53. NOODVERLICHTINGSSYSTEEM

- 53.1. Elk stadion moet uitgerust zijn met een door de bevoegde lokale autoriteiten goedgekeurd noodverlichtingssysteem. Het noodverlichtingssysteem moet worden gebruikt in het geval van een algemene lichtuitval in alle delen van het stadion die voor het publiek toegankelijk zijn, inclusief maar niet beperkt tot alle uitgangs- en evacuatie routes.
- 53.2. Stadions moeten zijn uitgerust met nooduitgangborden, inclusief maar niet beperkt tot uitgangen, uitgangsroutes, brandblussers, enz.

54. COMMERCIEEL DISPLAYGEBIED

- 54.1. Stadions moeten aan commerciële partners aangewezen gebieden en bepaalde gratis voorzieningen ter beschikking stellen in verband met hun exclusieve sponsorschap van het evenement en/of rechten voor het leveren van producten.
- 54.2. De beschikbaar gestelde ruimte (minimaal honderd (100) vierkante meter) moet in een gepaste staat verkeren om commerciële partners in staat te stellen hun promotieactiviteiten te realiseren.

- 54.3. Als er een permanente stroomvoorziening in de aangewezen ruimtes is, moet de gastorganisatie hier toegang tot verlenen.
- 54.4. Stadions moeten zich aanpassen en zich houden aan de commerciële voorschriften van de specifieke Concacaf-competitie(s) waarvan bevestigd wordt dat ze plaatsvinden in het geselecteerde stadion.

ANDERE ZAKEN



ANDERE ZAKEN

55. WIJZIGINGEN

55.1. Concacaf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in welk deel van deze richtlijnen dan ook en om welke reden dan ook. Dergelijke wijzigingen moeten op gepaste wijze binnen afzienbare tijd worden gecommuniceerd.

56. NIET OPGENOMEN ZAKEN

56.1. Zaken die niet in deze richtlijnen worden behandeld, zullen door het Concacaf-bestuur worden beslist. Dergelijke besluiten zijn definitief, bindend en zijn onherroepelijk.

57. AFSLUITENDE BEPALINGEN

57.1. Het algemeen secretariaat van Concacaf is belast met het uitvoerend beheer van de regelgeving en is derhalve bevoegd om besluiten te nemen en de noodzakelijke gedetailleerde bepalingen vast te stellen voor de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen.



Concacaf



CHAMPIONSHIP

Concacaf



CHAMPIONSHIP